


REJA PARA TECHO ANTIEXPLOSIÓN esc.1:20

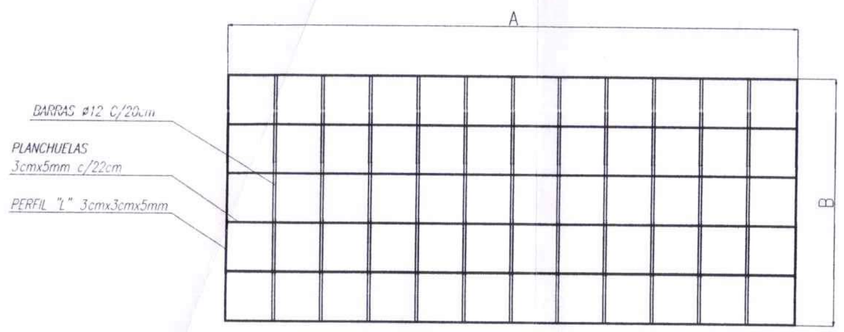


VISTA SUPERIOR esc.1:20

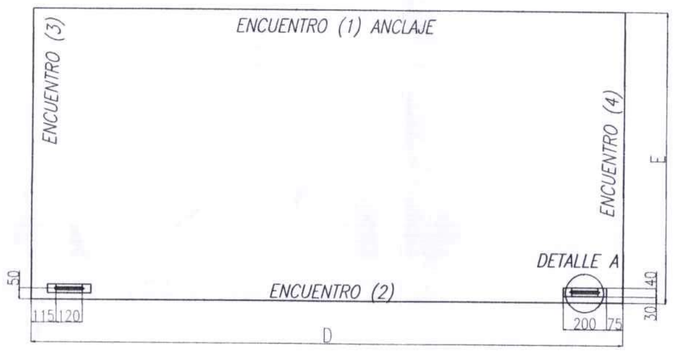


CORTE A–A esc.1:20

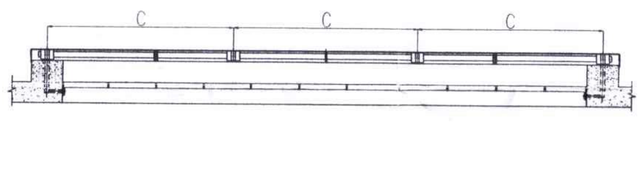


VISTA FRENTE esc.1:20

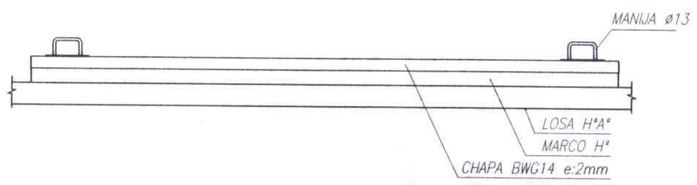


VISTA POSTERIOR esc.1:20

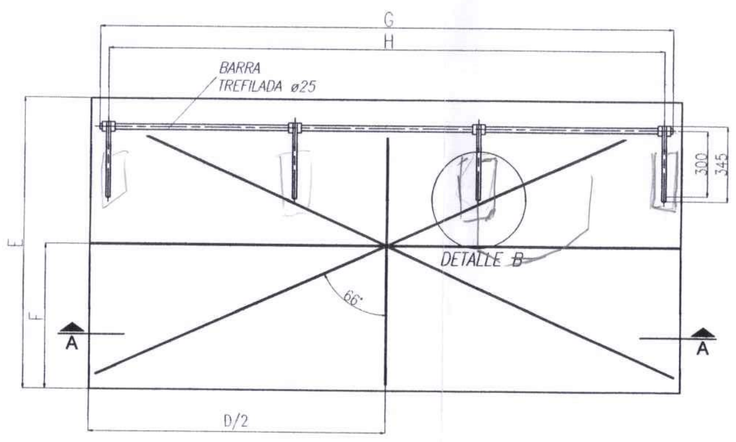


DETALLE DE ENCUENTRO (1) ANCLAJE esc.1:5

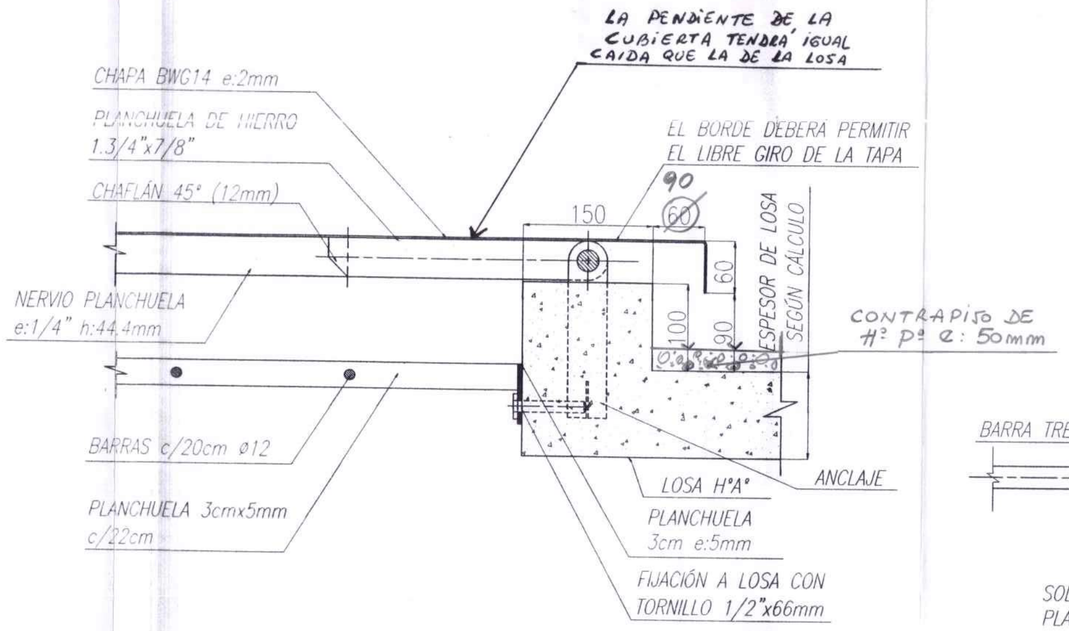


DETALLE DE ENCUENTRO (2) esc.1:5

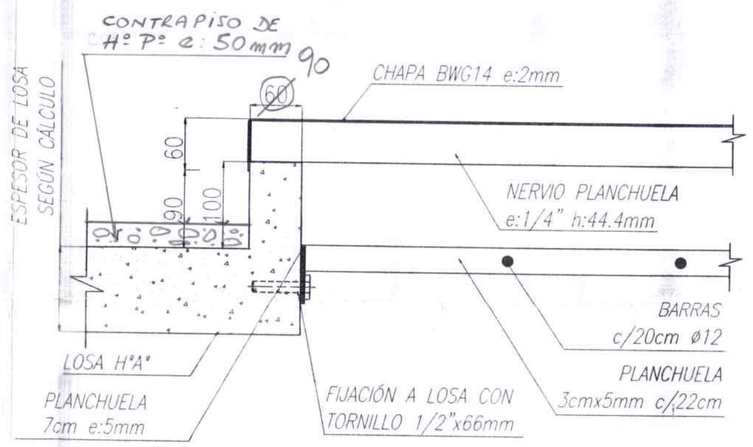


DETALLE DE ENCUENTRO ENTRE TECHOS esc.1:5

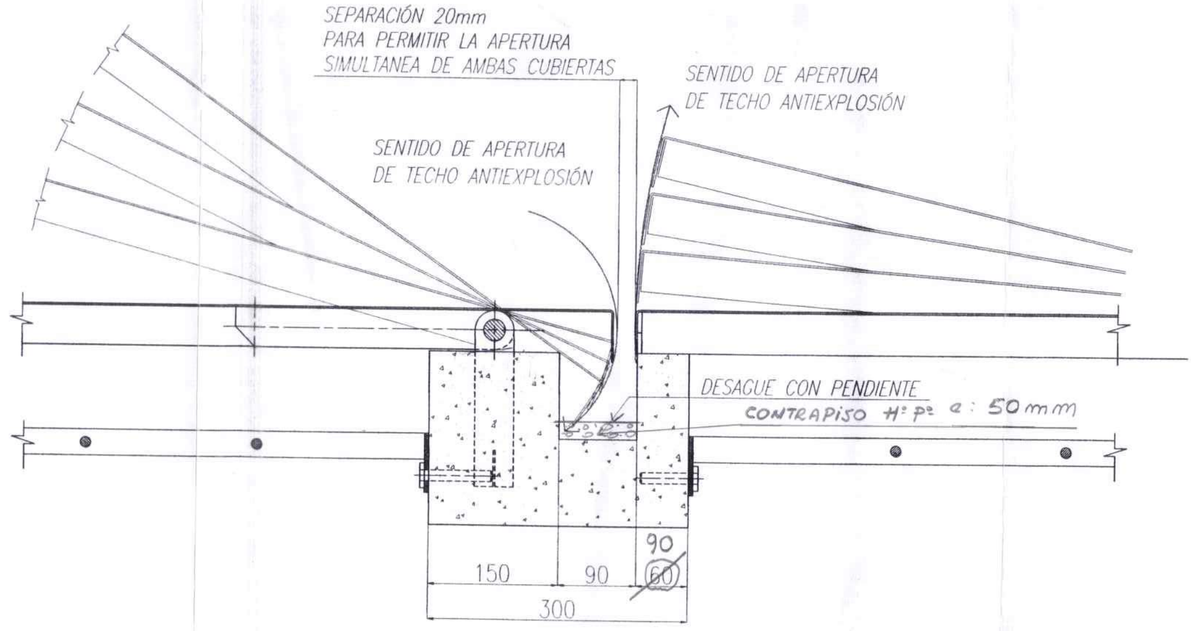


DETALLE A esc.1:5

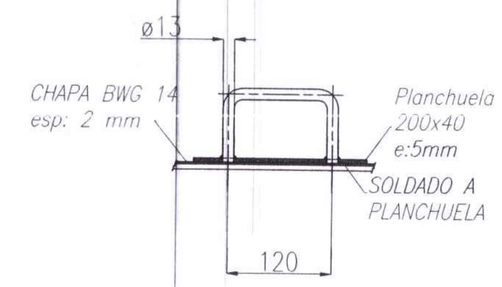


DETALLE B esc.1:5

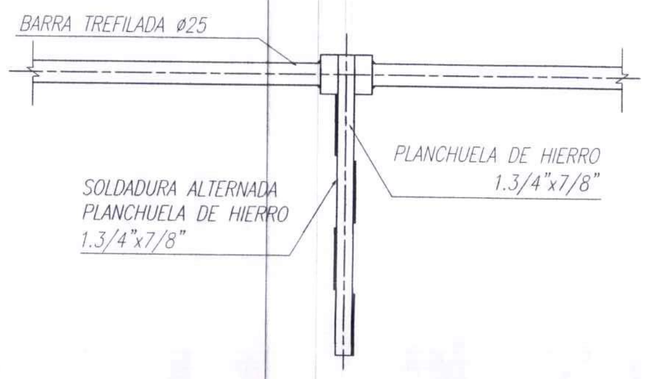


DETALLE PARRILLA ENREJADA esc.1:10

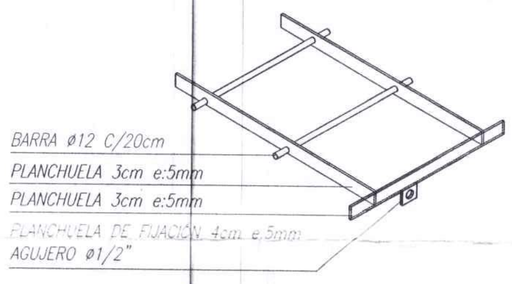


DETALLE PERFIL esc. 1:2

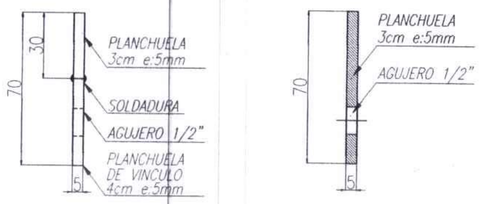

PLANTA DE REFERENCIA esc.1:20

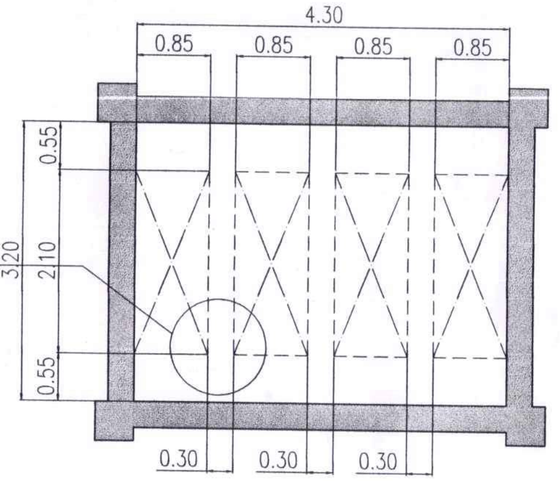

VISTA FRENTE esc.1:20

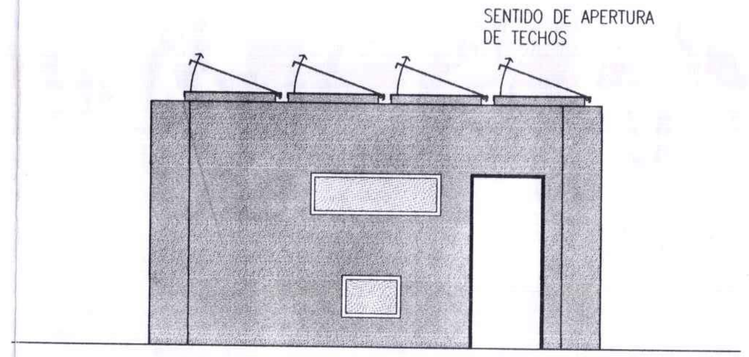

DENOMINACIÓN	REF.	DIMENSIONES (m)
LARGO DE REJA	A	
ANCHO DE REJA	B	
DISTANCIA ENTRE BRAZOS	C	
LARGO DE TECHO ANTIEXPLOSIÓN	D	
ANCHO DE TECHO ANTIEXPLOSIÓN	E	
DISTANCIA DE NERVIO A BORDE	F	
LARGO DE LA BARRA TREFILADA	G	
DISTANCIA TOTAL ENTRE BRAZOS	H	

NOTAS:

- LA TAPA DE ALIVIO TENDRA ACABADO EPOXIDICO CON UN ESPESOR MINIMO DE 500 MICRONES, COMPUESTO POR EPOXI AUTOIMPRIMANTE DE ALTOS SOLIDOS 420 MICRONES (MIN.) Y ESMALTE POLIURETANICO C/FILTRO SOLAR 80 MICRONES (MIN)
- LA REJA DE SEGURIDAD TENDRA LA MISMA TERMINACION DE SUPERFICIE QUE LA TAPA DE ALIVIO.
- LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE METALICA SE REALIZARA MEDIANTE SOPLETEADO CON ABRASIVOS
- LA TERMINACION SERA DE COLOR BLANCO S/IRAM 10.54 11-1-010
- MATERIAL SAE-1020
- LAS DIMENSIONES ESTA DADAS EN mm

NOTA:
Las planchuelas de fijación se distribuirán simétricamente 4 en el sentido A de la reja y 3 en el sentido B.

NOTA:
Los encuentros de borde (2) son iguales a los (3) y (4)

MET	GPO/PLANEAMIENTO TECNICO
TAPA DE ALIVIO DE EXPLOSION.	
ESCALA 1:5 - 1:10 / 7-01-94	ING JUAN CORTI / E.N. MARIN / APROBO
SUSTITUYE	I.D. 10 08 TM 044 02 1