


MARCO PARA PARED

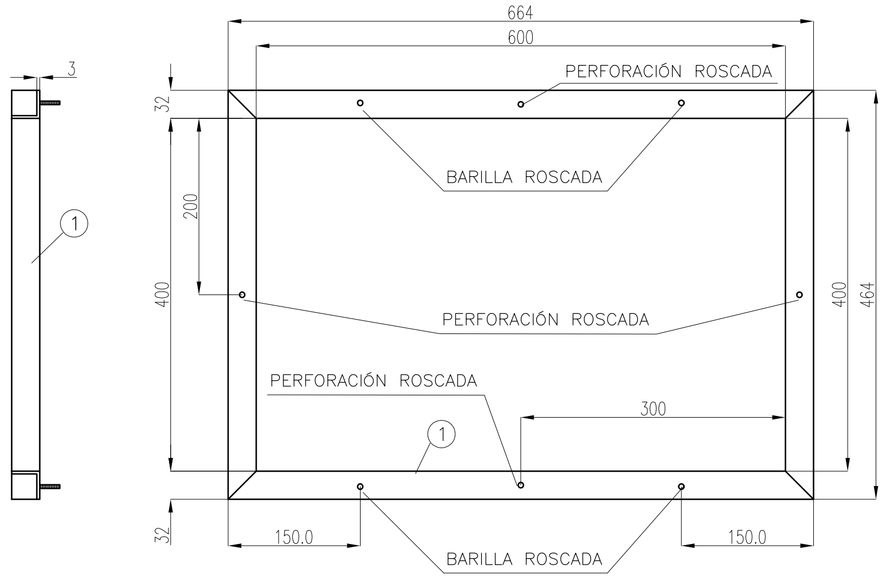


CAJA

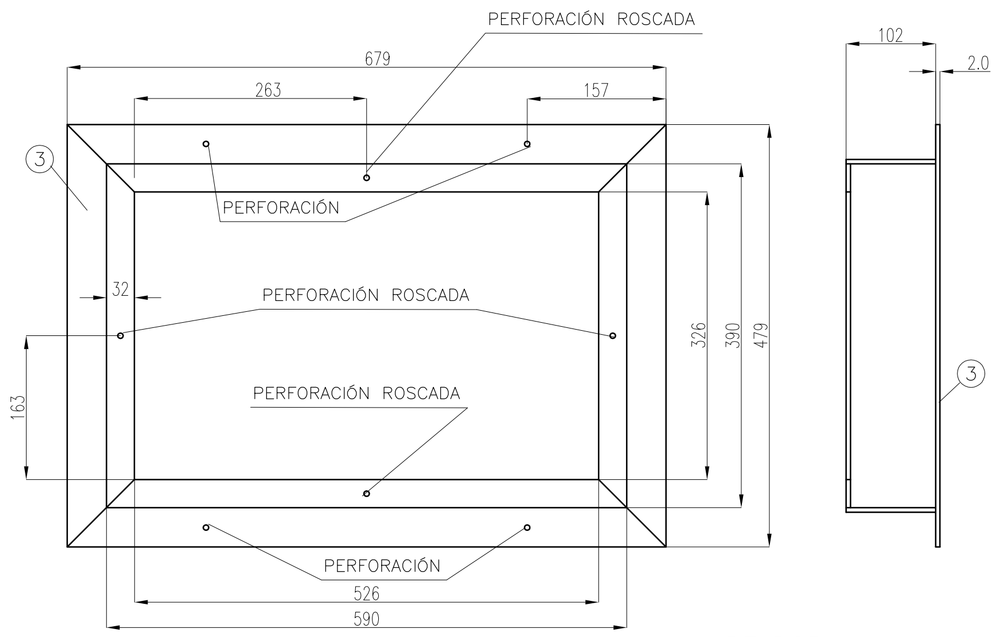


MARCO POSTERIOR

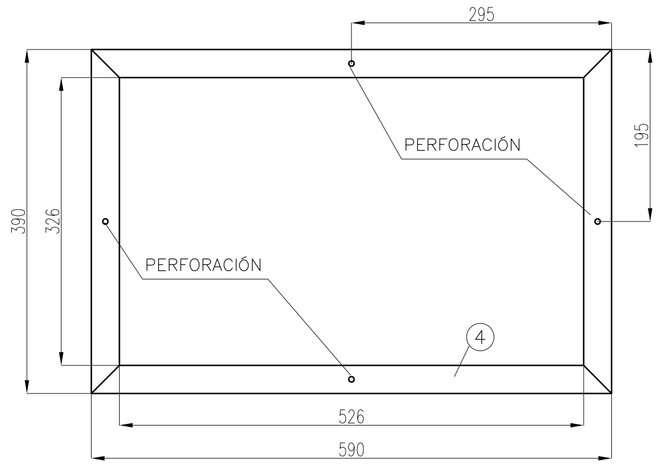


MARCO FRONTAL

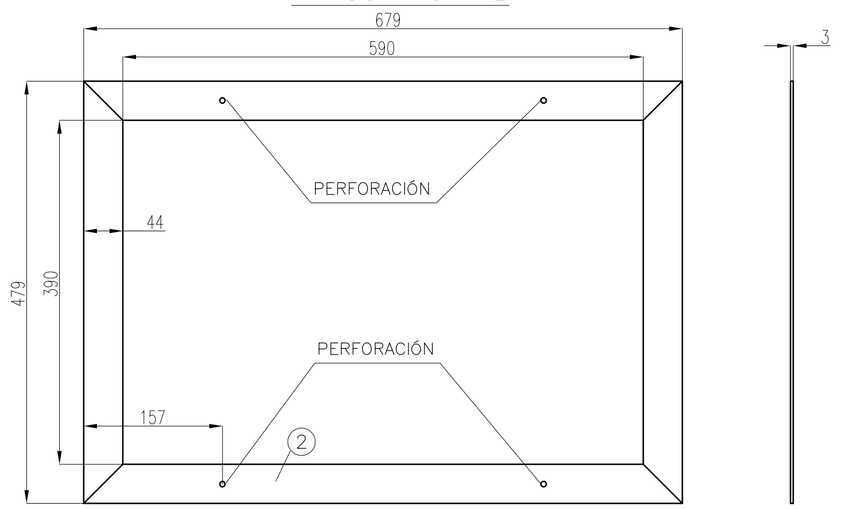


ARRESTALLAMA

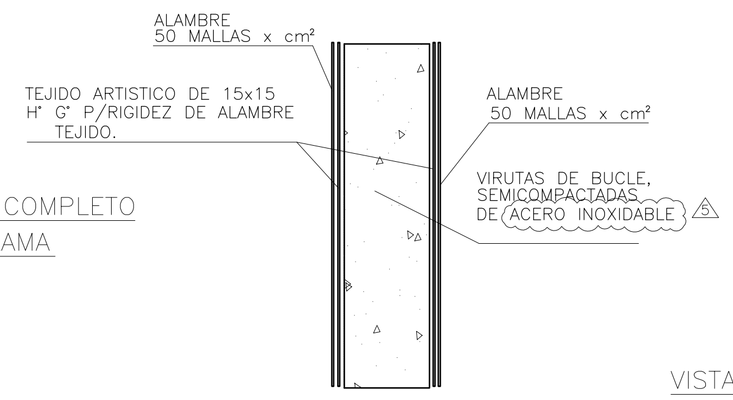


AIREADOR

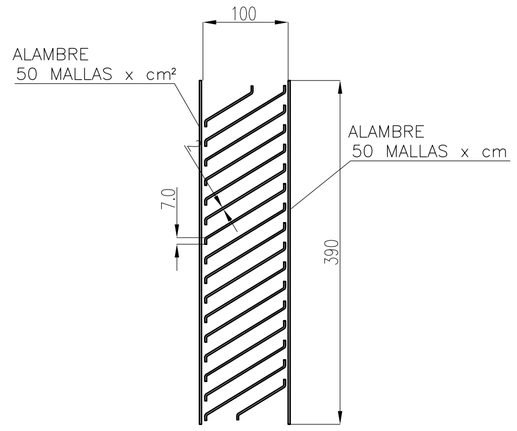

VISTA ISOMETRICA CONJUNTO COMPLETO CON CAJA ARRESTALLAMA

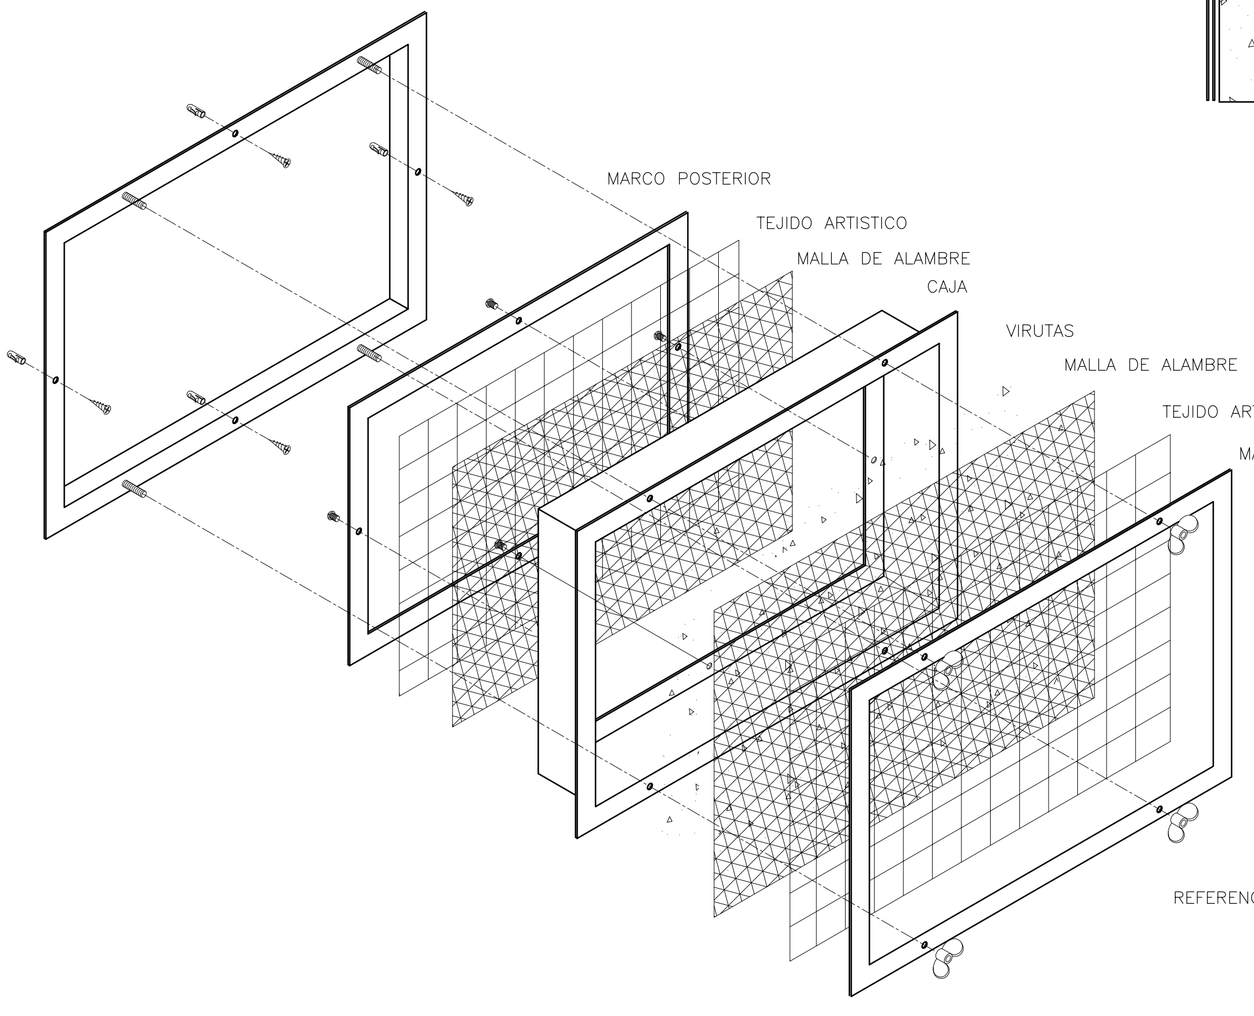

VISTA ISOMETRICA CAJA CON AIREADOR

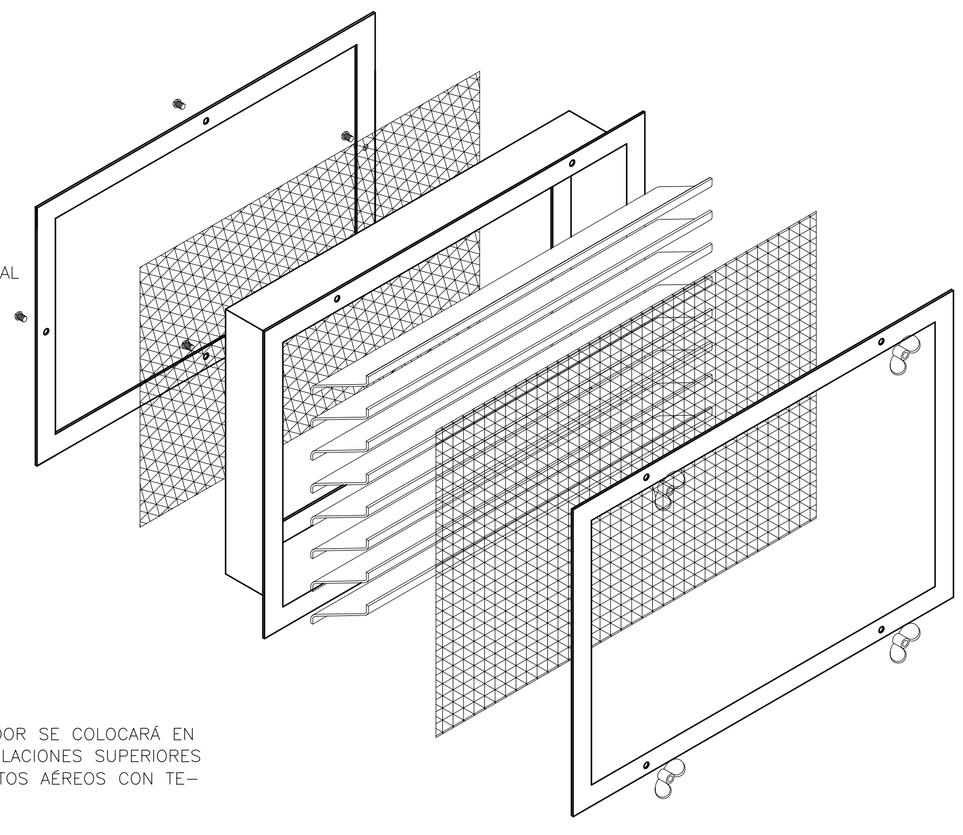

REFERENCIA:
EL AIREADOR SE COLOCARÁ EN LAS VENTILACIONES SUPERIORES DE RECINTOS AÉREOS CON TECHO.

NOTAS:

MATAR FILOS Y REBARBAS 0,5 x 45°.
LA SOLDADURA DEBERA EVITAR EL ALABEO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES.
LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.

SE DEBERÁ PINTAR CON PINTURA EPOXI CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 500 MICRONES, COMPUESTO POR EPOXI AUTOIMPRIMANTE DE ALTOS SOLIDOS 420 MICRONES (MIN), Y ESMALTE POLIURETANICO 80 MICRONES (MIN). LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE METALICA, SE REALIZARÁ MEDIANTE SOPLETEADO CON ABRASIVOS.
NO DEBERÁ PINTARSE LA TELA METALICA.
PODRÁ PINTARSE EL TEJIDO ARTISTICO.
EL AREA TOTAL DE LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN SERÁ COMO MÍNIMO LA INDICADA EN LA NORMA NAG 148.

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
5	Se modifica material de la viruta	27/04/16	L.C.	G.D.
4	PLANCHUELA 31.8 x 3,2 mm (1 1/4" x 1/8")			F-24
3	CHAPA BWG 14 – ESP: 2 mm.			F-24
2	PLANCHUELA 44,5 x 3,2 mm. (1 3/4" x 1/8")			F-24
1	PERFIL ANGULO DE ALAS IGUALES 31,8 x 3,2mm. (1 1/4"x 1/8")			F-24
POS.	DENOMINACION		CANT.	MAT.

REVISIONES

MetroGAS

GCIA. DE PLANEAMIENTO DE OPERACIONES
PLANEAMIENTO TECNICO

AIREADOR Y ARRESTALLAMAS PARA CAMARA DE REGULACIÓN

PLANO TIPO

ID-10-08-TM-047-05

ESCALA	FECHA	PROYECTO	DIBUJO	REVISO
1:5	24/4/07	P.TECNICO	G.SALVADOR	R.SUAREZ

VENCIMIENTO:

FIRMA:

FIRMA:

Extrictamente confidencial | Confidencial | Uso interno | No confidencial X