


MARCO DE TAPA

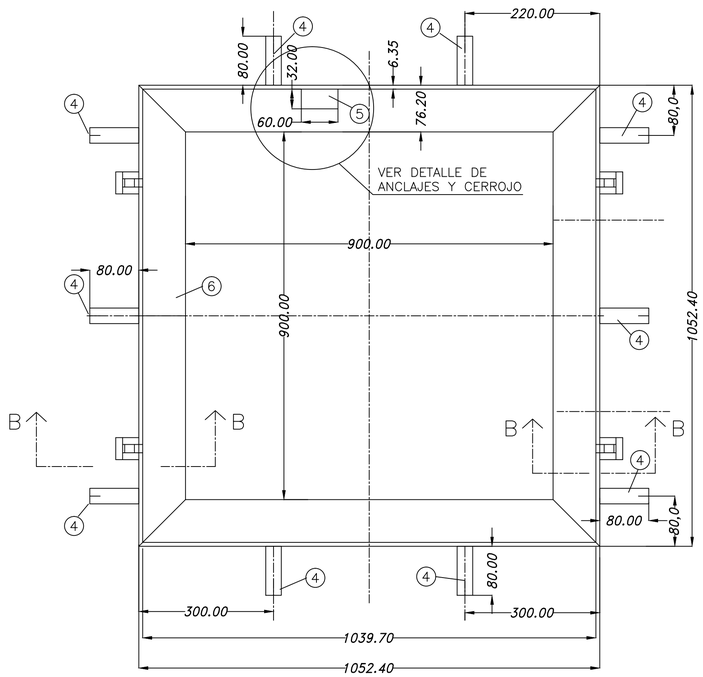


VISTA INFERIOR (Modulo A)

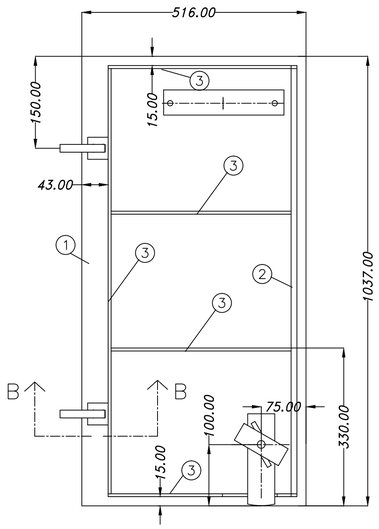


VISTA LATERAL (Modulo A)

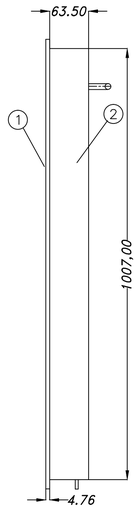

VISTA SUPERIOR (Modulo A)

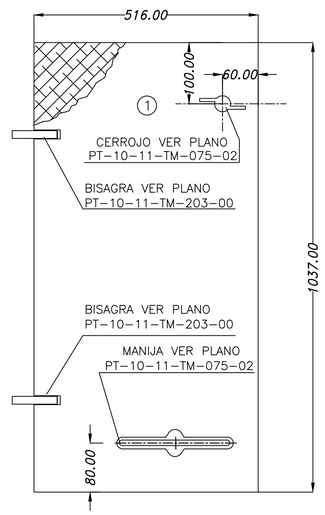

DETALLE COLOCACION DE MODULOS



NOTAS:

EL MODULO "B" SE CONSTRUIRA DE LA MISMA FORMA QUE EL "A", PERO SIN CERROJO, Y CON EL AGREGADO DE LA PLANCHUELA POSICION 8 (VER VISTA LATERAL MODULO B).


MATAR FILOS Y REBARBAS 0,5 x 45°.

EL MARCO Y LA TAPA SE DEBERAN ENTREGAR CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE PINTURA SINTETICA DE COLOR GRIS ESPESOR 125 MICRONES C/U.


LA SOLDADURA DEBERA EVITAR EL ALABEO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES.

LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.


VISTA LATERAL (Modulo A)

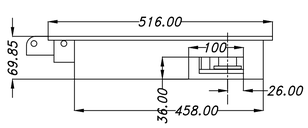


VISTA LATERAL (Modulo B)



DETALLE DE ANCLAJES Y CERROJO

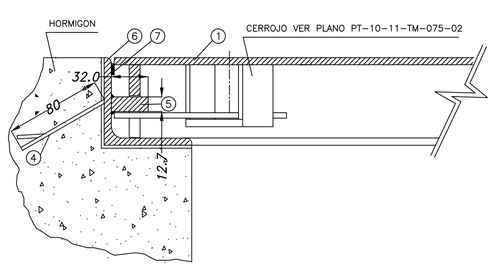

CORTE B–B

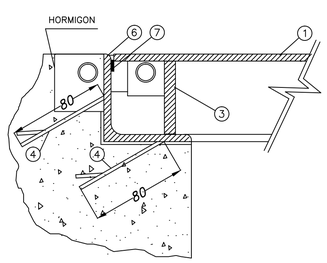

ACLARACIÓN:

EL ANCLAJE SOLDADO AL ALA HORIZONTAL DEL PÉRFIL ÁNGULO SÓLO SE COLOCARÁ EN LOS LATERALES DONDE SE UBICAN LAS BISAGRAS.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MAT.
8	PLANCHUELA 22.20 x 4,8 mm (7/8" x 3/16")	1007 mm.	F–24
7	RESPALDO PEGADO EN TODO EL PERIMETRO VERTICAL DEL MARCO ANCHO= 15mm, ESP.= 3 mm.	4160 mm.	GOMA SINT.
6	PERFIL ANGULO DE ALAS IGUALES 76,2 x 76,2 x 6.35mm. (3"x3"x1/4")	4210 mm.	F–24
5	PLANCHUELA 31,75 x 12,7 mm. (1 1/4" x 1/2")	60 mm.	F–24
4	PLANCHUELA 25,4 x3,2 mm. (1" x 1/8")	1280 mm.	F–24
3	PLANCHUELA 63,5 x 4,8mm. (2 1/2" x 3/16")	3940 mm.	F–24
2	PLANCHUELA 63.5 x 9,52 mm. (2 1/2" x 3/8")	2820 mm.	F–24
1	CHAPA ANTIDESLIZANTE ESP. 4.76 mm. (3/16")	1.069 m2	F–24

MetroGAS

GCIA. DE PLANEAMIENTO DE OPERACIONES PLANEAMIENTO TECNICO

TAPA DE CAMARA DE VALVULA EN ACERA 2 MODULOS

90x90 cm. APTA PARA CIRCULACION PEATONAL

PT–10–11–TM–83B–02

ESCALA	FECHA	PROYECTO	DIBUJO	REVISO
1:10 1:5	24/4/07	P.TECNICO	G.SALVADOR	R.SUAREZ

VENCIMIENTO:

FIRMA:

FIRMA:

Extrictamente confidencial | | Confidencial | | Uso interno | | No confidencial | X