


MARCO DE TAPA – CORTE A–A
ESC. 1:10

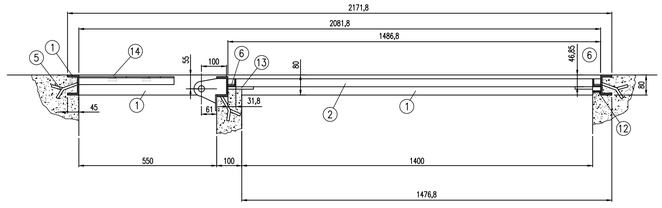


MARCO DE TAPA – PLANTA
ESC. 1:10

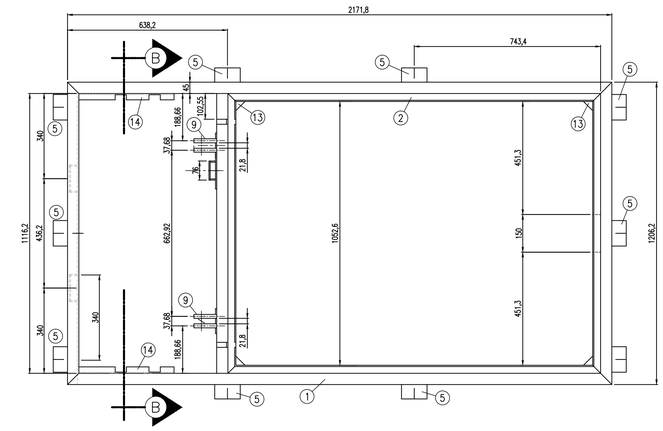


DETALLE REFUERZO POS. 13
ESC. 1:2




CORTE B–B
ESC. 1:10

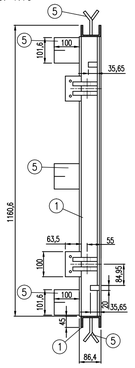


TAPA – CORTE C–C
ESC. 1:10

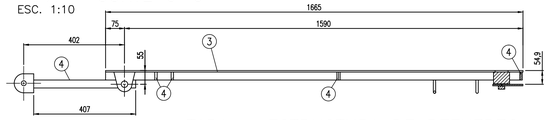


TAPA – ESTRUCTURA DE REFUERZO VISTA INFERIOR
ESC. 1:10

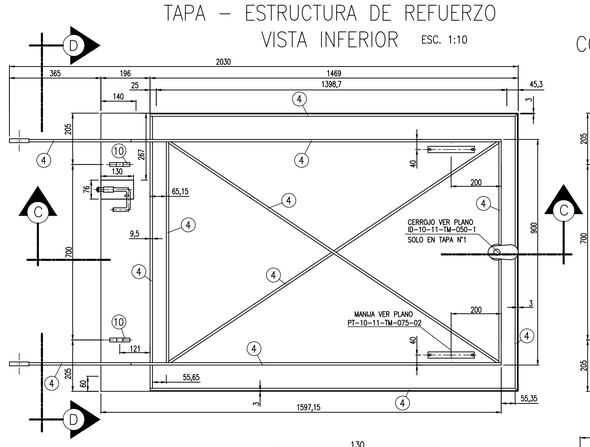


TAPA CORTE D–D
ESC. 1:10




DETALLE CONTRAPESO

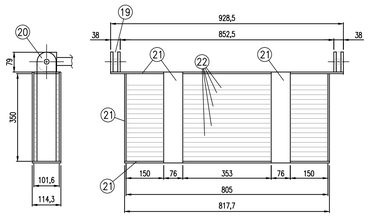



DETALLE X–X
ESC. 1:2

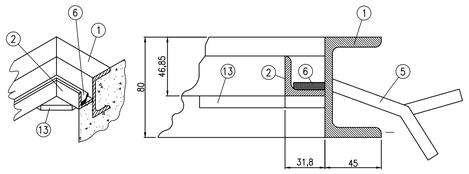


BISAGRA–CUERPO "A"
ESC. 1:2








MOVIMIENTO DE CONTRAPESO

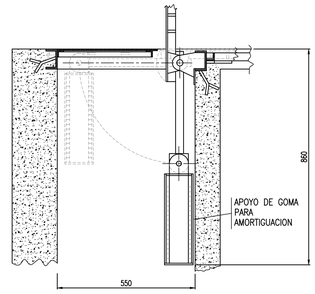

NOTAS


EL CONTRAPESO A COLOCAR ESTARÁ COMPUESTO POR PLANCHUELAS DE HIERRO SEGUN DETALLE.
MATAR FILOS Y REBABAS 0,5 x 45°.
EL MARCO Y LA TAPA SE DEBERAN ENTREGAR CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE PINTURA SINTETICA DE COLOR GRIS ESPESOR 125 MICRONES C/U.
LA SOLDADURA DEBERA EVITAR EL ALABEO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES.
LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
EL ADHESIVO A UTILIZAR PARA FIJAR EL NEOPRENE (ITEM 6) AL PERFIL ANGULO, DEBERÁ SER TIPO CHEMLOK 220 B.
EL CUERPO "A" DE LA BISAGRA, DEBERÁ FIJARSE AL MURO CON BULONES DE EXPANSIÓN FSA 8/30 x 66 TIPO FISHER. DE LA MISMA FORMA SERAN FIJADOS LOS PERFILES POS. 15.

DETALLE POS. 15
ESC. 1:2

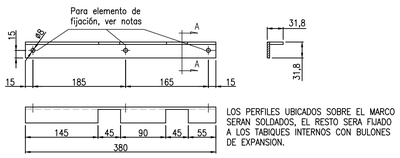


LOS PERFILES UBICADOS SOBRE EL MARCO SERAN SOLDADOS, EL RESTO SERA FIJADO A LOS TABIQUES INTERNOS CON BULONES DE EXPANSION.


TAPA CIEGA

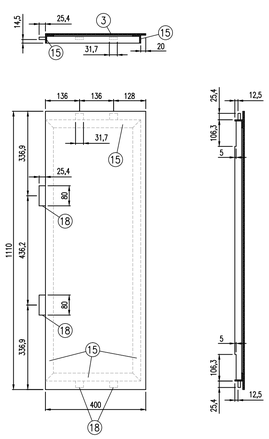

DETALLE Y–Y
ALOJAMIENTO DE CERROJO
ESC. 1:2

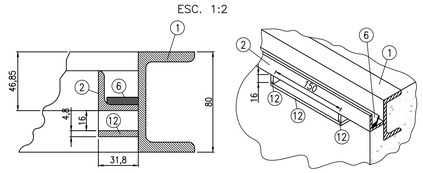


BISAGRA–CUERPO "B"
ESC. 1:2




PERNO

BRAZO/BISAGRA/PERNO DE CONTRAPESO
ESC. 1:2

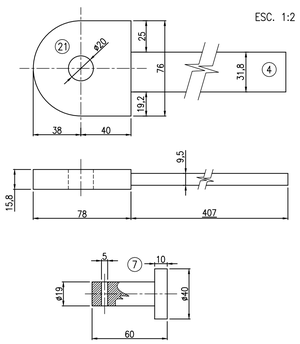


DETALLE TRABA DE TAPA ABIERTA


CORTE B–B (marco)



CORTE A–A (tapa)



VISTA SUPERIOR



MATERIALES

N°	DENOMINACION	CANTIDAD	UNIDAD	MATERIAL
22	PLANCHUELA 101,6 x 19,05 mm (4" x 3/4")–L = 805 mm–Cant.16x3	12320	mm	F–24
21	PLANCHUELA 76,2 x 9,52 mm (3" x 3/8")	3907	mm	F–24
20	PLANCHUELA 76,2 x 9,52 mm (3" x 3/8")	320	mm	F–24
19	PLANCHUELA 76,2 x 15,8 mm (3" x 5/8")	156	mm	F–24
18	CAÑO GUIA Ø12,7 mm (½") Espesor= 2,65 mm	40	mm	NAG 250
17	BARRA REDONDA Ø14,29 mm (9/16")	280	mm	F–24
16	PLANCHUELA 25,4 x 9,52 mm (1" x 3/8")	287	mm	F–24
15	PERFIL ANGULO DE ALAS IGUALES 31,8 x 31,8 x 4,8 mm	3000	mm	F–24
14	PERFIL ANGULO DE ALAS IGUALES 31,8 x 31,8 x 4,8 mm	960	mm	F–24
13	PLANCHUELA 101,6 x 9,52 mm (4" x 3/8")	408	mm	F–24
12	PLANCHUELA 31,8 x 4,8 mm (1 1/4" x 3/16")	182	mm	F–24
11	PERNO # 25,4 mm (1") – Longitud = 80 mm	2	N°	F–24
10	PLANCHUELA 88,9 x 15,88 mm (3 1/2" x 5/8")	160	mm	F–24
9	PLANCHUELA 101,6 x 15,88 mm (4" x 5/8")	520	mm	F–24
8	PLANCHUELA 63,5 x 4,8 mm (2 1/2" x 3/16")	320	mm	F–24
7	PERNO # 19,05 mm (3/4") – Longitud = 60 mm	2	N°	F–24
6	CAUCHO SINTETICO COMPUESTO CR (NEOPRENE) CON 1 TELA DESIG. S/IRAM 113001 BC – ANCHO = 25 mm – Espesor = 5 mm	5300	mm	GOMA SINTETICA
5	PLANCHUELA 101,6 x 9,52 mm (4" x 3/8")	1200	mm	F–24
4	PLANCHUELA 31,8 x 9,52 mm (1 1/4" x 3/8")	14000	mm	F–24
3	CHAPA ANTIDESLIZANTE Espesor = 6,35 mm	2,30	m2	F–24
2	PERFIL ANGULO DE ALAS IGUALES 31,8 x 31,8 x 4,8 mm	5100	mm	F–24
1	PNU 80 x 45 x 6 mm	7803	mm	F–24

MetroGAS

Gerencia de Planeamiento de Operaciones
Planeamiento Técnico

TAPA DE CAMARA CONTRAPESADA
PESO VERTICAL
100x150mm

PLANO TIPO

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
Gráfica	17/07/14	G.S.	G.S.	L.C.

N° DE PLANO: PT-10-11-TM-225-00

Estrictamente Confidencial | Confidencial | Uso Interno | No Confidencial X