

MARCO

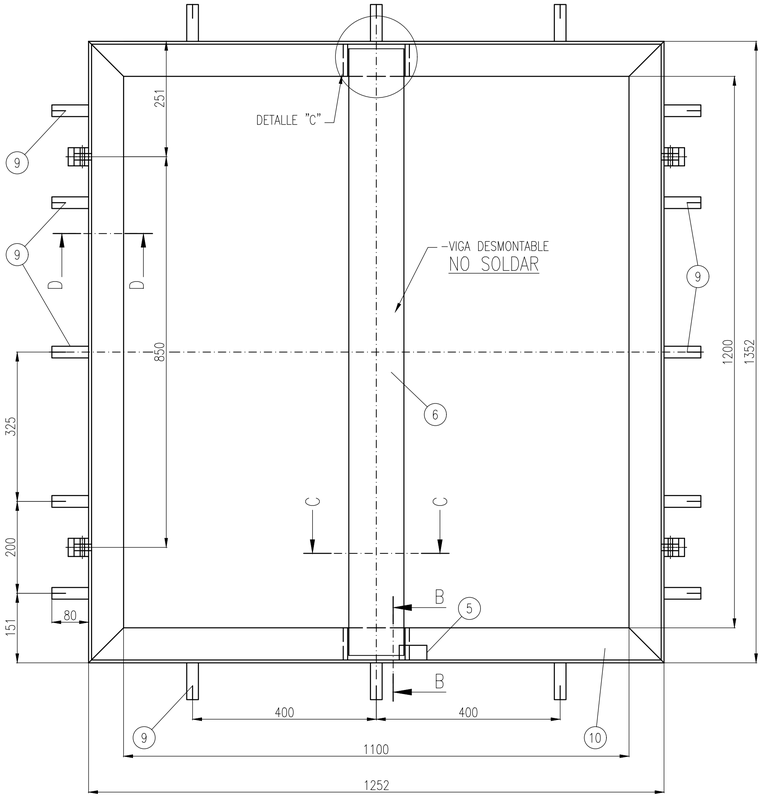


TAPA – MÓDULO A


VISTA INFERIOR

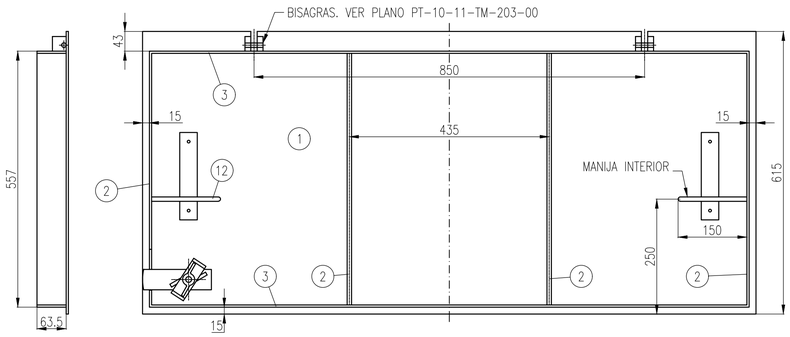


CORTE A-A



VISTA SUPERIOR

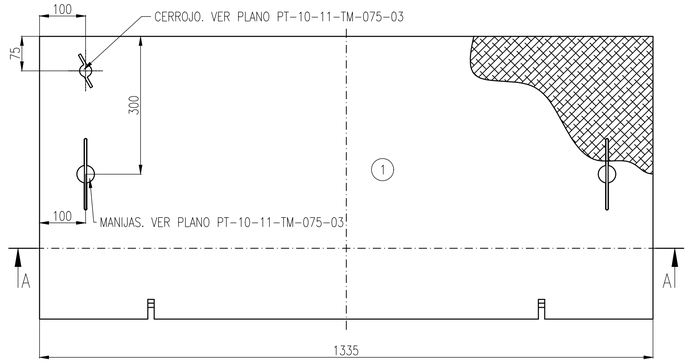

DETALLE INSTALACIÓN DE MÓDULOS



PLANOS DE REFERENCIA:

PT-10-11-TM-075-03 CERROJO Y MANIJA
PT-10-11-TM-203-00 BISAGRA DOBLE EJE PARA CHAPAS MENORES O IGUALES A 6.35 mm
PT-10-11-TM-234-00 PLANO CIVIL – ENCOFRADO Y ARMADURA CÁMARA DE VÁLVULA ø 2"-3" y 4"
PT-10-11-TM-235-00 PLANO MECÁNICO – CÁMARA DE VÁLVULA ø 2"-3" y 4"
PT-10-11-TM-236-00 ESCALERA – CÁMARA DE VÁLVULA Ø 2" a 10"

AJUSTAR DIMENSIONES DE LOS PLANOS DE REFERENCIA A LAS DIMENSIONES DE LA CÁMARA.

NOTAS:

El módulo "B" se construirá de la misma forma que el "A", pero sin cerrojo y con el agregado de la planchuela posición 4. (Ver Corte C-C)
Eliminar filos y rebabas 0.5 x 45°.
Tolerancia general ±2mm
Los burletes serán construidos en Caucho sintético compuesto CR (Neoprene) con 2 telas, según norma IRAM 113001BC.
Los burletes serán pegados en todo el perímetro vertical del marco y en los apoyos entre tapas con pegamento Chemlok 220b.
La soldadura deberá evitar el alabeo de los elementos componentes.
La posición de cada módulo deberá respetar lo indicado en el Corte C-C (montaje de Tapa) la ubicación de la viga IPB/IB y de los módulos en la cámara deberá ser perpendicular al eje de la cañería.
Las cantidades de material especificadas corresponden a la tapa completa. (ambos módulos)
Las dimensiones están expresadas en milímetros.


El esquema de pintura será el siguiente:
Arenado exterior a "Metal casi blanco" Grado 2 ½ de la norma ISO 8501-1.
Antióxido al Cromayo de Zinc esp: 80 µm
Esmalte sintético color gris claro esp: 120 µm

La aplicación de pintura sobre los componentes será efectuafa en sectores debidamente acondicionados, a fin de asegurar la calidad del trabajo.

DETALLE C




DETALLE DE ANCLAJES Y CERROJO

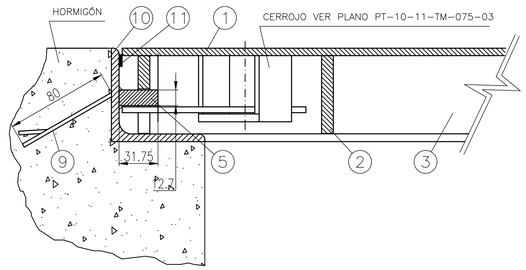


MONTAJE DE TAPA


CORTE C-C

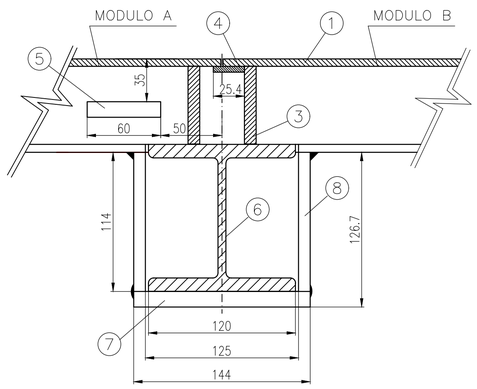

CORTE B-B

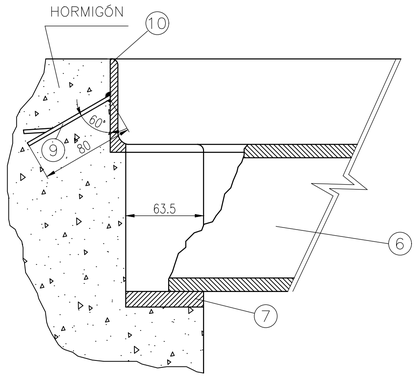

CORTE D-D

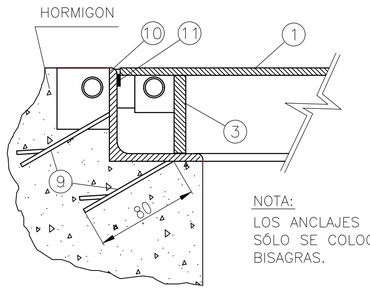

NOTA:
LOS ANCLAJES SOLDADOS AL ALA HORIZONTAL DEL PÉRFIL ÁNGULO SÓLO SE COLOCARÁN EN LOS LATERALES DONDE SE UBICAN LAS BISAGRAS.

Pos.	Denominación	Cant	Mat.
12	Perfil redondo ø9.52mm (3/8")	850mm	F-24
11	Burlete rectangular. Sección 15x3mm	5200mm	Neoprene
10	Perfil ángulo (alas iguales) 76.2 x 76.2 x 6.35mm (3" x 3" x ¼")	5250mm	F-24
9	Planchuela 25.4 x 3.17mm (1" x ⅛")	2100mm	F-24
8	Planchuela 63.5 x 9.52mm (2½" x ⅜")	460mm	F-24
7	Planchuela 63.5 x 12.7mm (2½" x ½")	300mm	F-24
6	Perfil ala ancha Serie IPB / IB 120	1320mm	F-24
5	Planchuela 31.75 x 12.7mm (1¼" x ½")	60mm	F-24
4	Planchuela 25.4 x 4.76mm (1" x 3/16")	1335mm	F-24
3	Planchuela 63.5 x 4.76mm (2½" x 3/16")	5250mm	F-24
2	Planchuela 63.5 x 9.52mm (2½" x ⅜")	4400mm	F-24
1	Chapa antideslizante 1335 x 615 x esp. 4.76mm (3/16")	2	F-24

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
B	Modif. Esquema de pintura	28/08/2020	M.C.M.	G.H.G.

MODIFICACIONES

MetroGAS

Gerencia de Ingenieria
Proyectos

LUGAR : --
--
OBRA : --

TITULO :
TAPA CÁMARA DE VÁLVULA EN VEREDA.
MEDIDA INTERIOR 1100x1200mm

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
--	15/09/15	R.R.R.	R.R.R.	J.N.C.

N° DE PLANO: PT-10-11-TM-237-00
REV. B

Estrictamente Confidencial | Confidencial | Uso Interno | No Confidencial X