

MARCO

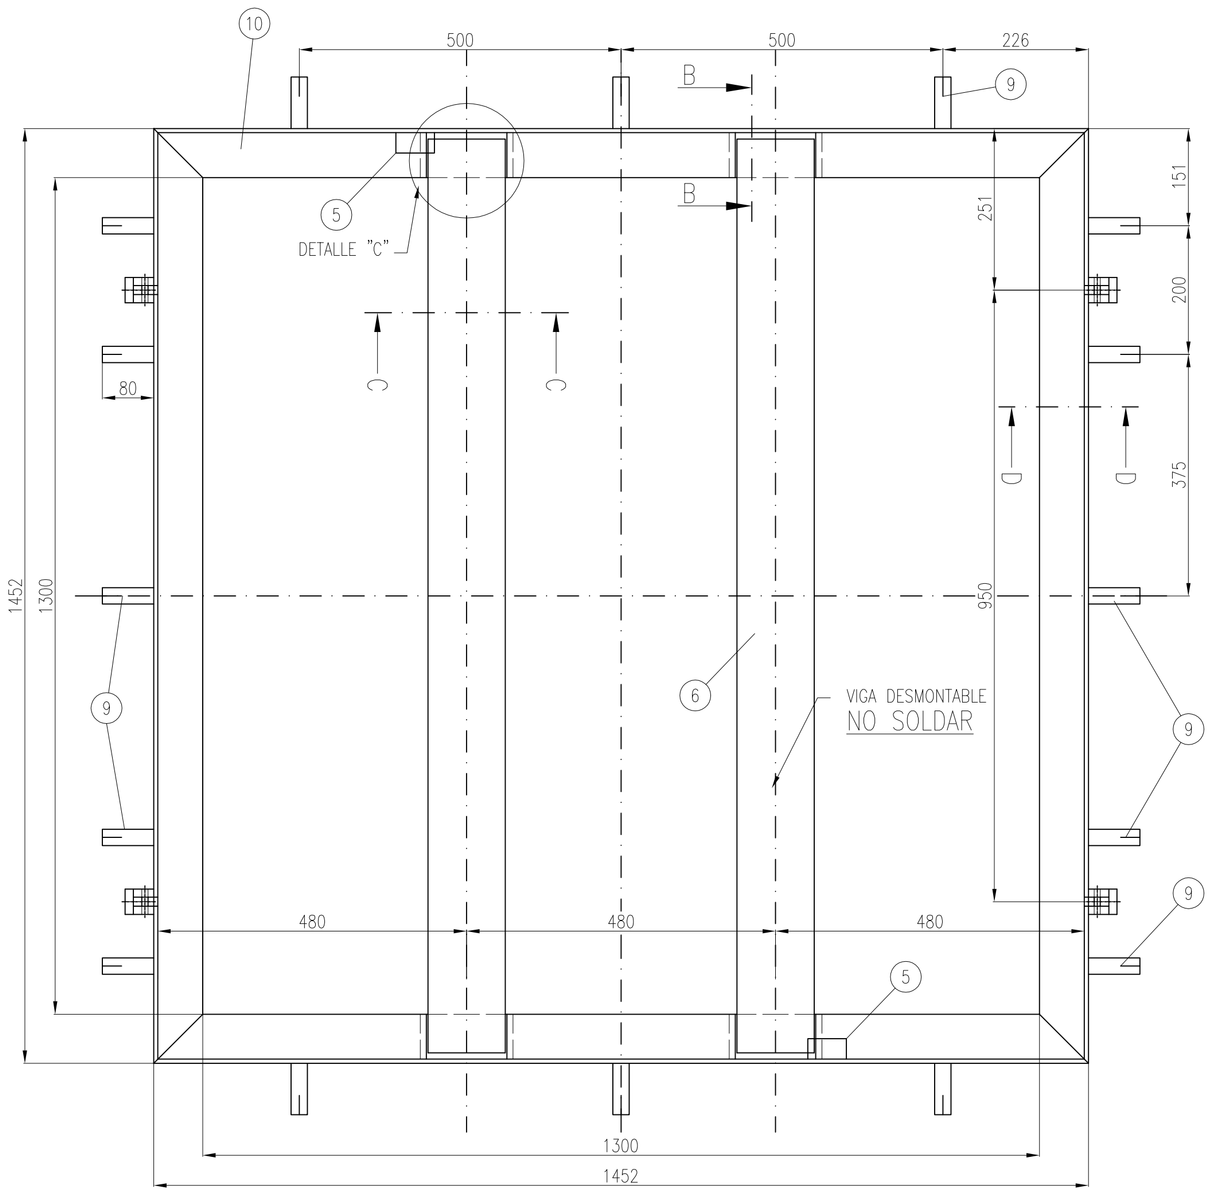


TAPA – MÓDULO A (Cant: 2)


VISTA INFERIOR

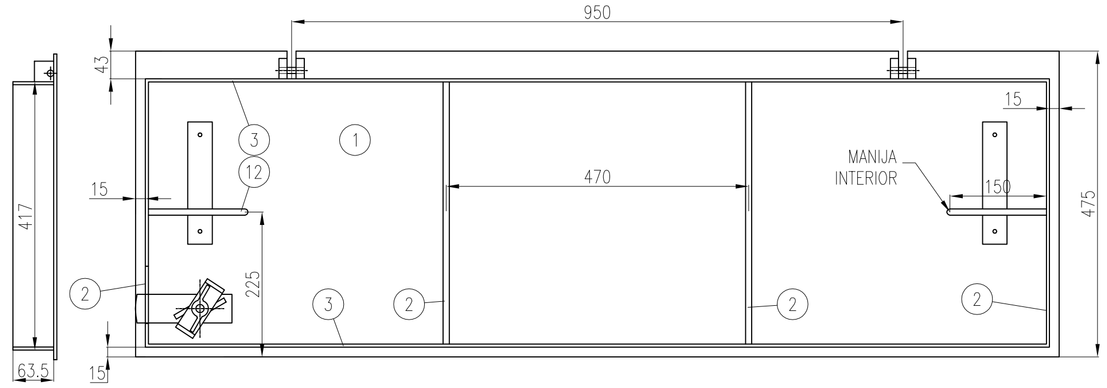

CORTE A–A




VISTA SUPERIOR

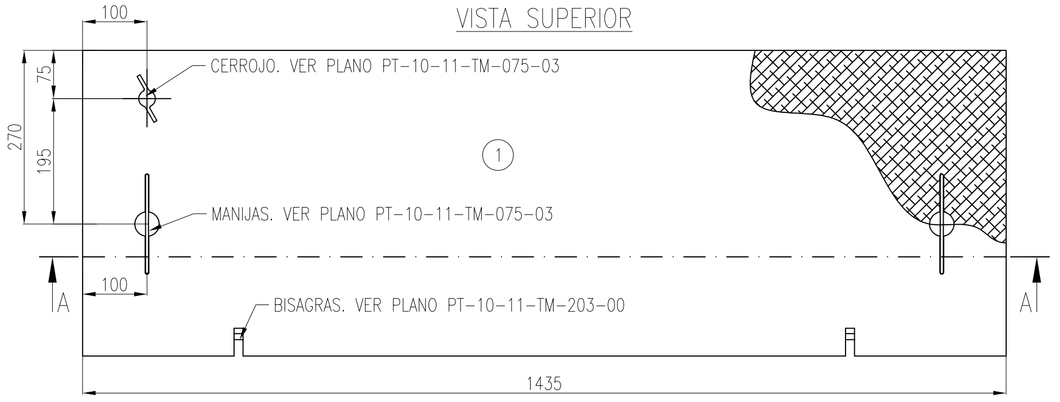


TAPA – MÓDULO B (Cant: 1)

CORTE E–E

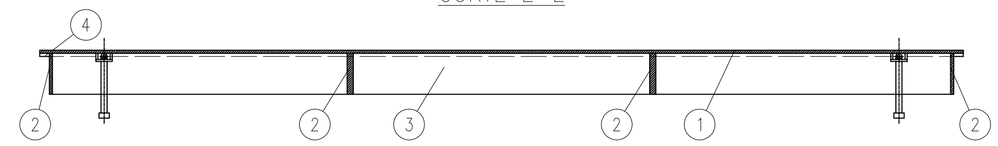

PLANTA

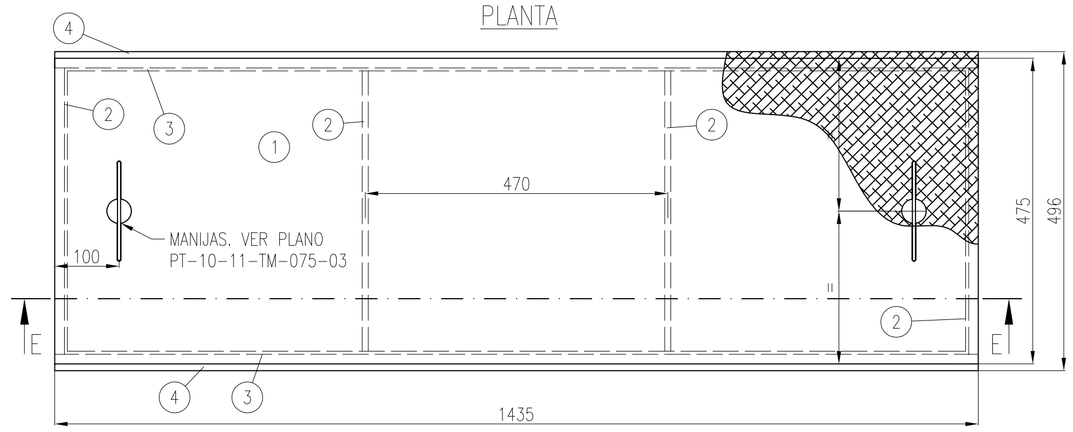

VISTA LATERAL



PLANOS DE REFERENCIA:

PT–10–11–TM–075–03 CERROJO Y MANIJA
PT–10–11–TM–203–00 BISAGRA DOBLE EJE PARA CHAPAS MENORES O IGUALES A 6.35 mm
PT–10–11–TM–234–00 PLANO CIVIL – ENCOFRADO Y ARMADURA CÁMARA DE VÁLVULA ø 2"–3" y 4"
PT–10–11–TM–235–00 PLANO MECÁNICO – CÁMARA DE VÁLVULA ø 2"–3" y 4"
PT–10–11–TM–236–00 ESCALERA – CÁMARA DE VÁLVULA Ø 2" a 10"

AJUSTAR DIMENSIONES DE LOS PLANOS DE REFERENCIA A LAS DIMENSIONES DE LA CÁMARA.

NOTAS:


Eliminar filos y rebabas 0.5 x 45°.
Tolerancia general ±2mm.
El marco y la tapa serán recubiertos con 2 manos de pintura antióxido, espesor de película seca 125µm por capa y 2 manos de esmalte sintético color gris espesor de película seca 125µm por capa.
Los burletes serán construidos en Caucho sintético compuesto CR (Neoprene) con 2 telas, según norma IRAM 113001BC.
Los burletes serán pegados en todo el perímetro vertical del marco y en los apoyos entre tapas con pegamento Chemlok 220b.
La soldadura deberá evitar el alabeo de los elementos componentes.
La posición de cada módulo deberá respetar lo indicado en el Corte C–C (montaje de Tapa)
la ubicación de las viga IPB/IB y de los módulos en la cámara deberá ser perpendicular al eje de la cañería.
Las cantidades de material especificadas corresponden a la tapa completa. (ambos módulos)
Las dimensiones están expresadas en milímetros.

Pos.	Denominación	Cant	Mat.
12	Perfil redondo ø9.52mm (⅜")	850mm	F–24
11	Burlete rectangular. Sección 15x3mm	5800mm	Neoprene
10	Perfil ángulo (alas iguales) 76.2 x 76.2 x 6.35mm (3" x 3" x ¼")	5850mm	F–24
9	Planchuela 25.4 x 3.17mm (1" x ⅛")	2100mm	F–24
8	Planchuela 63.5 x 9.52mm (2½" x ⅜")	920mm	F–24
7	Planchuela 63.5 x 12.7mm (2½" x ½")	600mm	F–24
6	Perfil ala ancha Serie IPB / IB 120	2840mm	F–24
5	Planchuela 31.75 x 12.7mm (1¼" x ½")	120mm	F–24
4	Planchuela 25.4 x 4.76mm (1" x 3/16")	2870mm	F–24
3	Planchuela 63.5 x 4.76mm (2½" x 3/16")	8400mm	F–24
2	Planchuela 63.5 x 9.52mm (2½" x ⅜")	5100mm	F–24
1	Chapa antideslizante 1435 x 475 x esp. 4.76mm (3/16")	3	F–24


NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
A				

MODIFICACIONES


DETALLE C

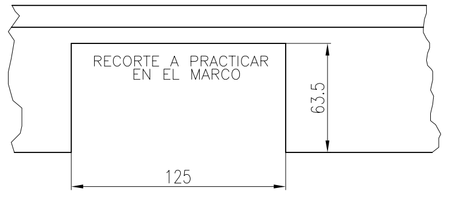

DETALLE DE ANCLAJES Y CERROJO

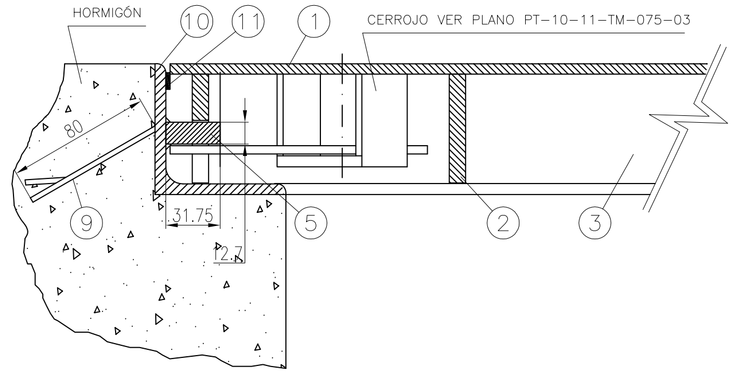


DETALLE INSTALACIÓN DE MÓDULOS

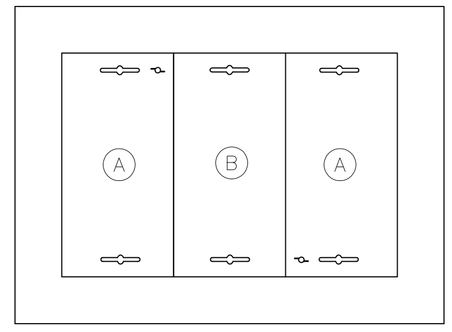


MONTAJE DE TAPA


CORTE C–C

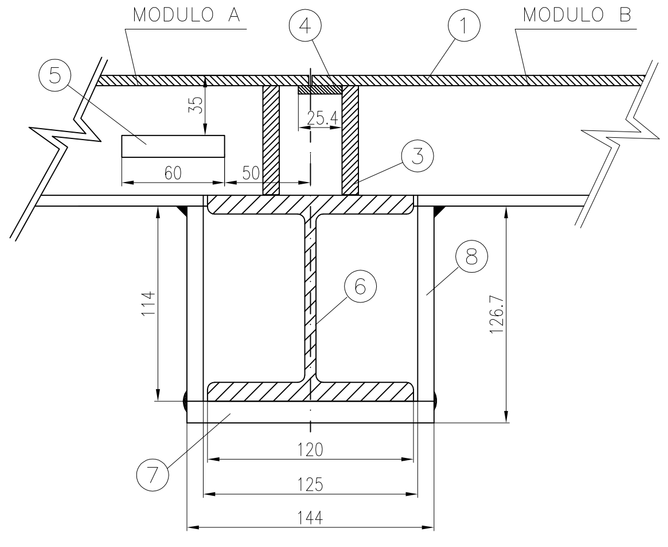

CORTE B–B

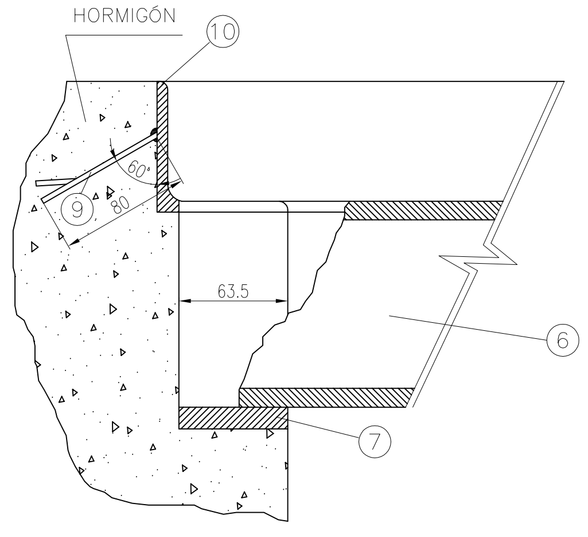

CORTE D–D

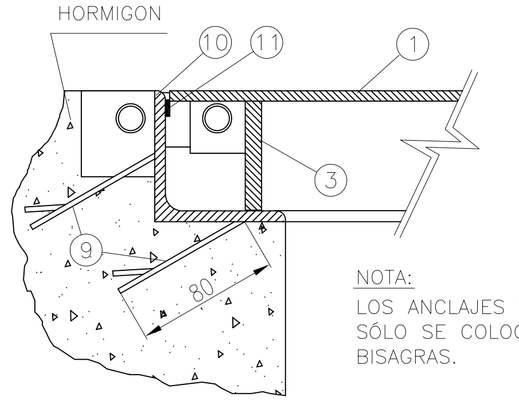

NOTA:
LOS ANCLAJES SOLDADOS AL ALA HORIZONTAL DEL PÉRFIL ÁNGULO SÓLO SE COLOCARÁN EN LOS LATERALES DONDE SE UBICAN LAS BISAGRAS.

MetroGAS

Gerencia de Ingenieria
Proyectos

LUGAR : --
--
OBRA : --

TITULO :
TAPA CÁMARA DE VÁLVULA EN VEREDA.
MEDIDA INTERIOR 1300x1300mm

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO	Nº DE PLANO:	REV.
GRÁFICA	16/09/15	R.R.R.	R.R.R.	J.N.C.	PT-10-11-TM-238-00	0

Estrictamente Confidencial | Confidencial | Uso Interno | No Confidencial X