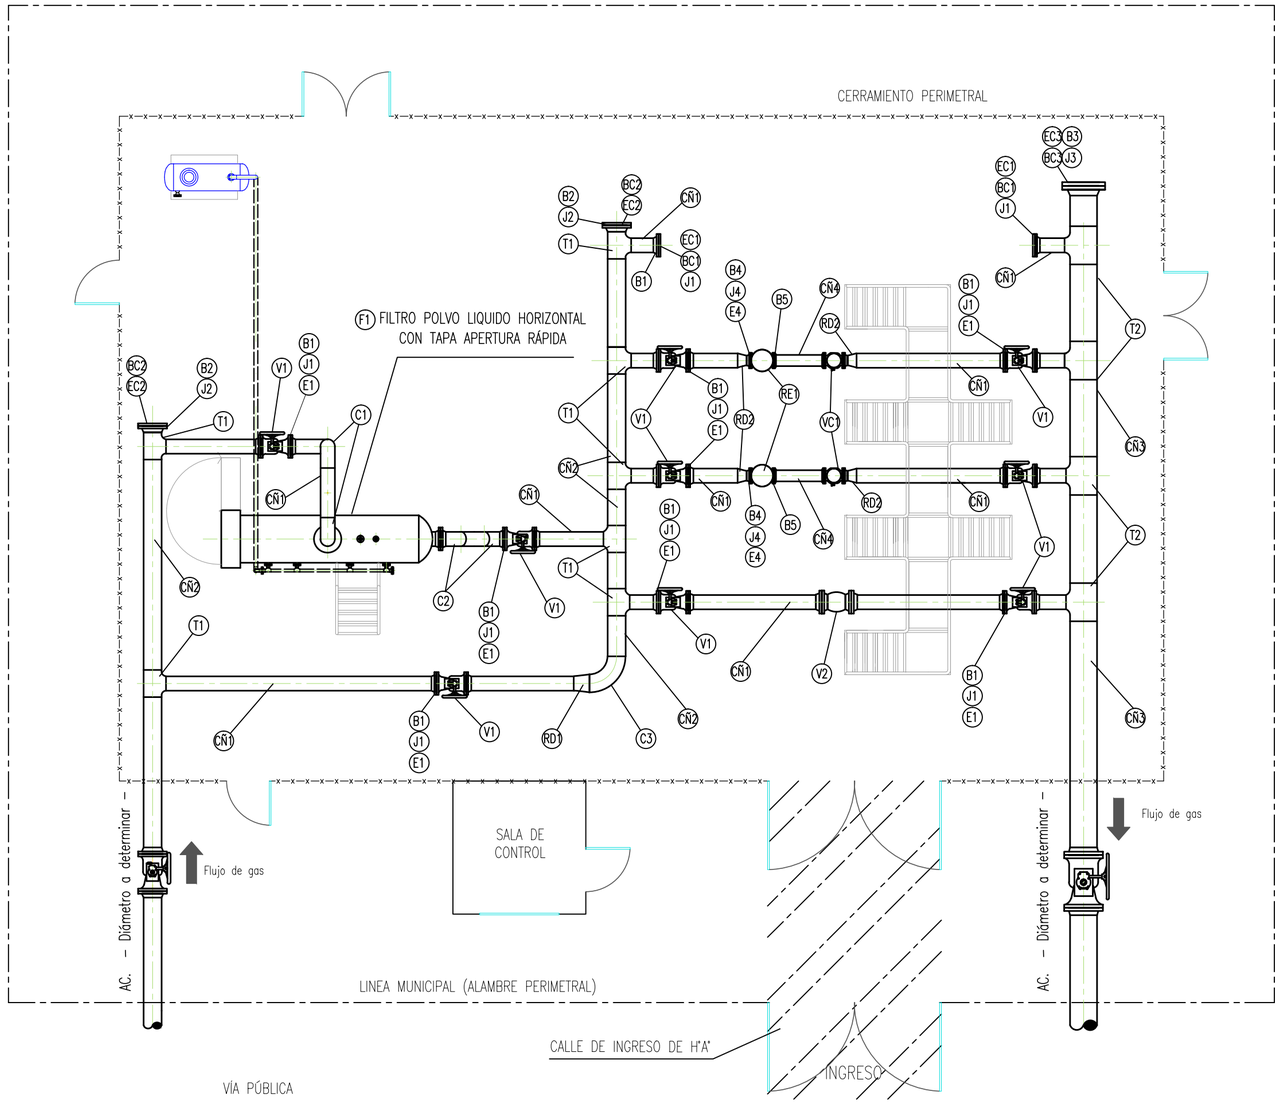


NOTA:

Los diámetros de cañerías, cantidades de ramas y filtros dependerán del caudal de diseño de la ERP.

EC2	Espárragos con tuerca y arandelas	A definir	A definir	ASTM A193GR2B / ASTM A194GR2H	–	–
EC1	Espárragos con tuerca y arandelas	A definir	A definir	ASTM A193GR2B / ASTM A194GR2H	–	–
E4	Espárragos con tuerca y arandelas	A definir	A definir	ASTM A193GR2B / ASTM A194GR2H	–	–
E1	Espárragos con tuerca y arandelas	A definir	A definir	ASTM A193GR2B / ASTM A194GR2H	–	–
J4	Junta Kingler S300	A definir	A definir	–	–	–
J3	Junta Kingler S300	A definir	A definir	–	–	–
J2	Junta Kingler S300	A definir	A definir	–	–	–
J1	Junta Kingler S300	A definir	A definir	–	–	–
RE1	Válvula de Control marca Fisher, conexión bridada S300, Mod. EWT, con actuador a pistón 585C cob DVC 6200, Process Level 2	A definir	A definir	–	–	–
BC3	Brida ciega S300	A definir	A definir	ASTM A–105	ASME B16.5	–
BC2	Brida ciega S300	A definir	A definir	ASTM A–105	ASME B16.5	–
BC1	Brida ciega S300	A definir	A definir	ASTM A–105	ASME B16.5	–
CÑ4	Caño acero	A definir	A definir	API 5L X52	–	Con revestimiento tricapa
CÑ3	Caño acero	A definir	A definir	API 5L X52	–	Con revestimiento tricapa
CÑ2	Caño acero	A definir	A definir	API 5L X52	–	Con revestimiento tricapa
CÑ1	Caño acero	A definir	A definir	API 5L X52	–	Con revestimiento tricapa
F1	Filtro polvo líquido horizontal	A definir	A definir	–	–	–
RD2	Reducción concéntrica	A definir	A definir	WPHY52	–	–
RD1	Reducción concéntrica	A definir	A definir	WPHY52	–	–
T2	T Reducción	A definir	A definir	WPHY52	–	–
T1	T Reducción	A definir	A definir	WPHY52	–	–
C3	Codo R.L. 90°	A definir	A definir	WPHY52	–	–
C2	Codo R.L. 45°	A definir	A definir	WPHY52	–	–
C1	Codo R.L. 90°	A definir	A definir	WPHY52	–	–
B5	Brida Slip-On S300	A definir	A definir	ASTM A–105	ASME B16.5	–
B4	Brida W.N. RF S300	A definir	A definir	ASTM A–105	ASME B16.5	–
B3	Brida W.N. RF S300	A definir	A definir	ASTM A–105	ASME B16.5	–
B2	Brida W.N. RF S300	A definir	A definir	ASTM A–105	ASME B16.5	–
B1	Brida W.N. RF S300 STD	A definir	A definir	ASTM A–105	ASME B16.5	–
VC1	Válvula auto regulada, marca Fisher, conexión bridada S300	A definir	A definir	–	–	–
V2	Válvula esférica bridada RF con actuador S300	A definir	A definir	–	API 6D	–
V1	Válvula esférica bridada RF con reductor y volante S300	A definir	A definir	–	API 6D	–
N°	Denominacion	Cant.	Ø	Material	Norma	Observaciones

B	REVISIÓN DE MATERIALES	27/10/20	R.R.R.	G.H.D.
A	PARA COMENTARIOS	27/10/16	R.R.R.	G.H.D.
NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO

MODIFICACIONES

MetroGAS

Gerencia de Ingenieria
Proyectos

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :

ERP TIPO – GRANDES CAUDALES

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
GRÁFICA	27/10/16	R.R.R.	R.R.R.	G.H.D.

N° DE PLANO: **PT-10-11-TM-256-00**

REV. **B**

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X