


Corte H–H

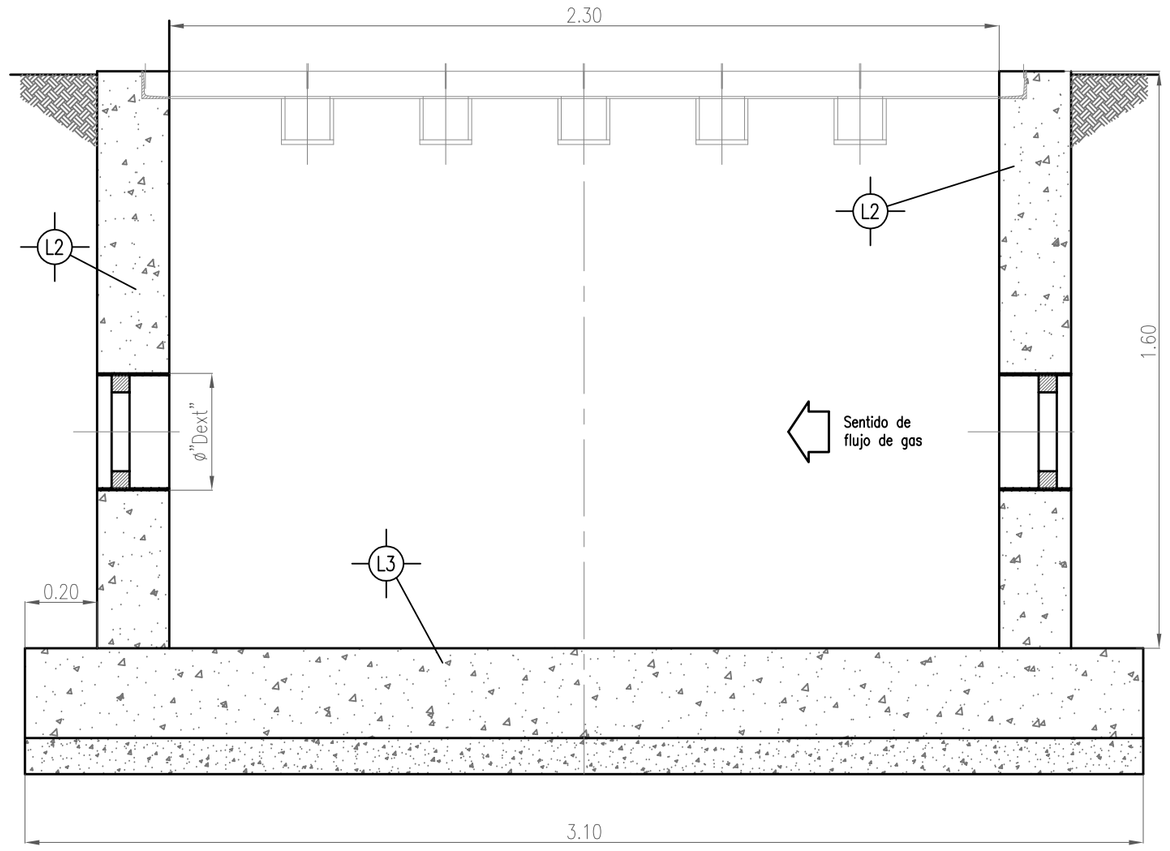

Corte J–J

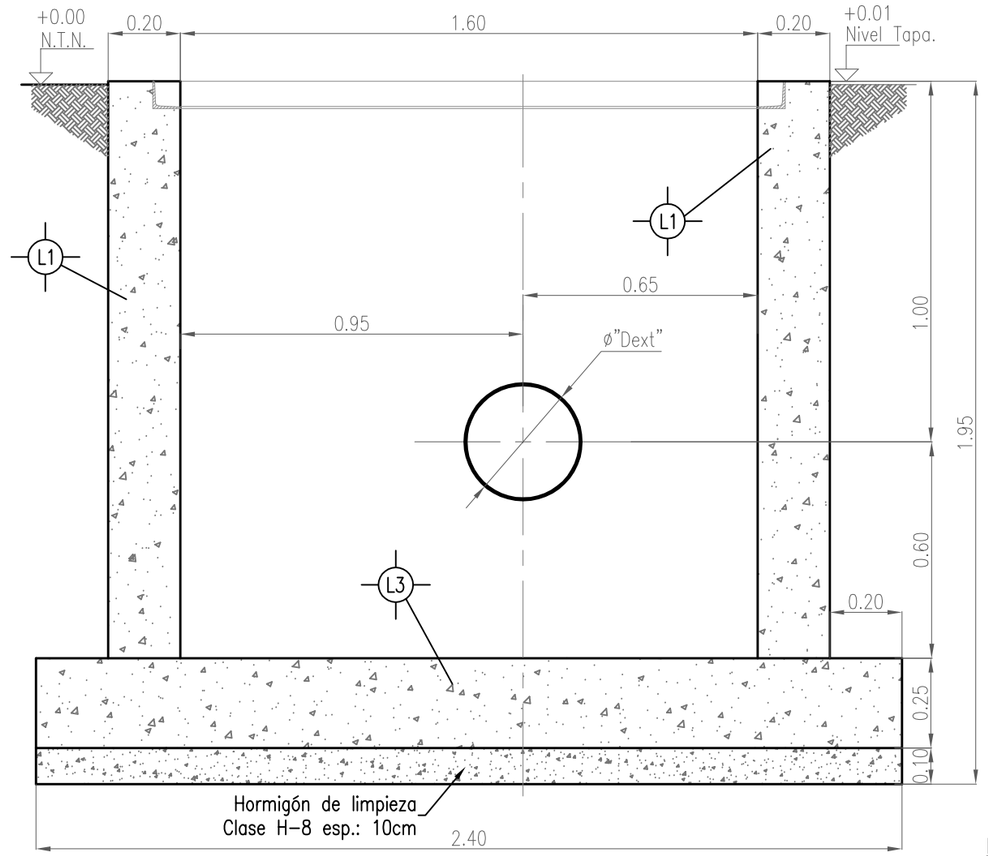

VISTA EN PLANTA

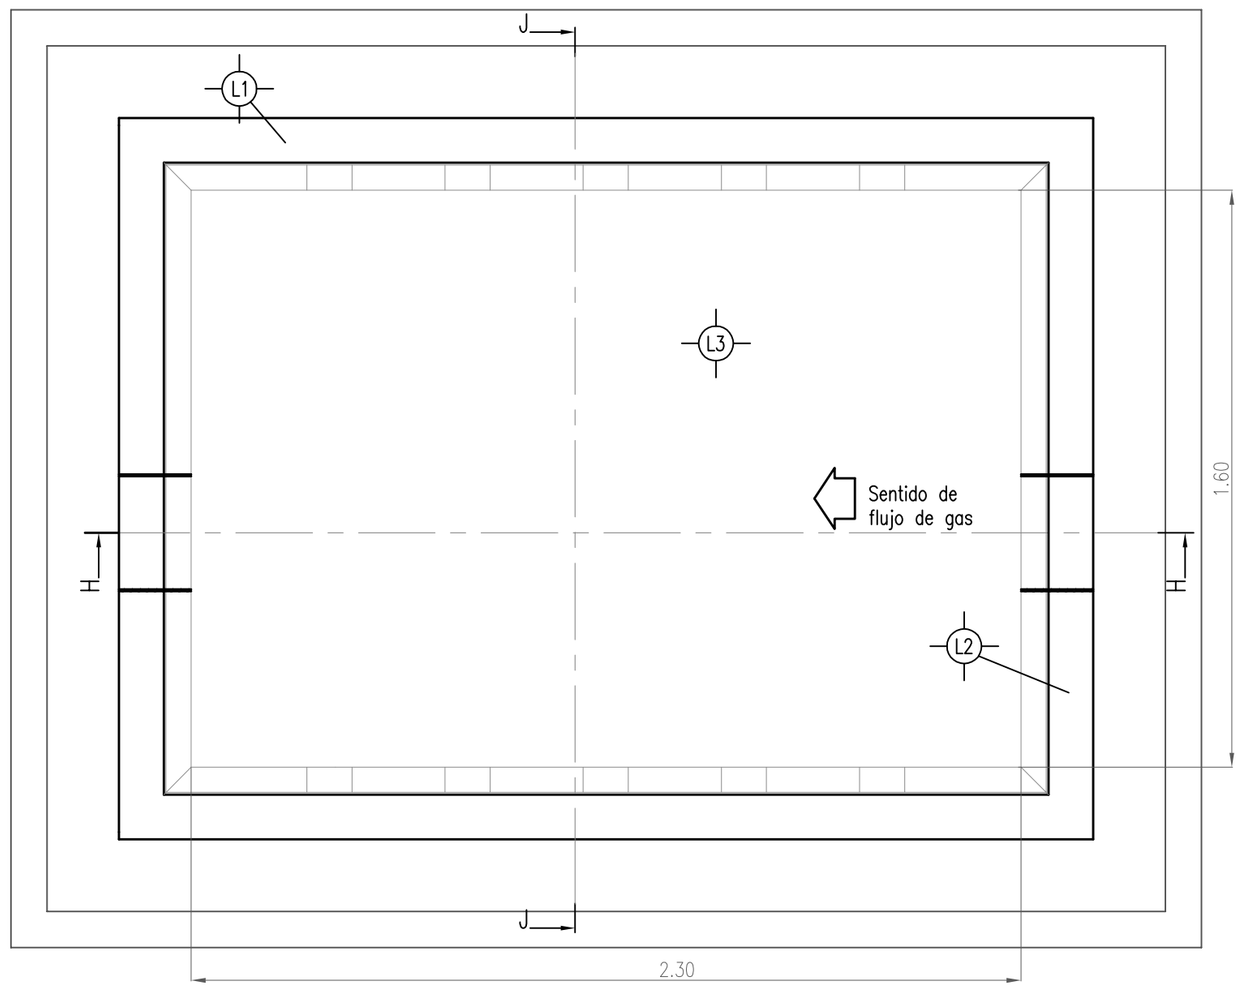

NOTAS:

1–Todas las cotas están indicadas en metros, salvo indicación contraria.
2–Todos los niveles deberán ser verificados en obra.

MATERIALES:
Hormigón estructural Clase H–25; f'c= 250Kg/cm².
Barras de acero: ADN–420; σs= 4200Kg/cm².
Hormigón de limpieza Clase H–8; f'c= 80Kg/cm².

ESPECIFICACIONES POR RESISTENCIA Y DURABILIDAD.

Edad de diseño: 28 dias.
Tipo de exposición: A2.
Requisitos de durabilidad: Máx.razón a/c = 0.50.
Mín. contenido de cemento Portland =300Kg/m³

Recubrimientos de armadura:
Losas laterales: r=3cm interior y exterior.
Losa de fondo: r=5.0cm exterior y r=3.0cm interior
Dichos recubrimientos serán garantizados con la utilización de separadores disponibles en plaza

AJUSTAR DIMENSIONES DE LOS PLANOS DE REFERENCIA A LAS DIMENSIONES DE LA CÁMARA.

4	PT–10–11–TM–236–00 ESCALERA
3	PT–10–11–TM–259–00 PLANO CIVIL – ARMADURA CÁMARA DE VÁLVULA ø 10" Y 12"
2	PT–10–11–TM–257–00 PLANO MECÁNICO – CÁMARA DE VÁLVULA ø 10" Y 12" S–150/300 Con Uno o Dos Venteos
1	PT–10–11–TM–245–00 TAPA VEREDA 1,60X1,90
NUMERO	TITULO

PLANOS DE REFERENCIA

A	PRIMERA EMISION	11/10/17	C.A.	L.H.C.
NUMERO	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**ELABORO**	**APROBO**

MODIFICACIONES

MetroGAS

Gerencia de Ingenieria
Proyectos

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :
PLANO CIVIL
ENCOFRADO CÁMARA DE VÁLVULA
ø 10" Y12"

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
GRÁFICA	11/10/17	C.A.	C.A	L.H.C

N° DE PLANO: **PT-10-11-TM-258-00** **REV.** **0**

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno	No Confidencial X

PT–10–11–TM–258 – 259 PLANO CIVIL– CAMARA VALVULAS 10 Y 12.DWG