


MARCO

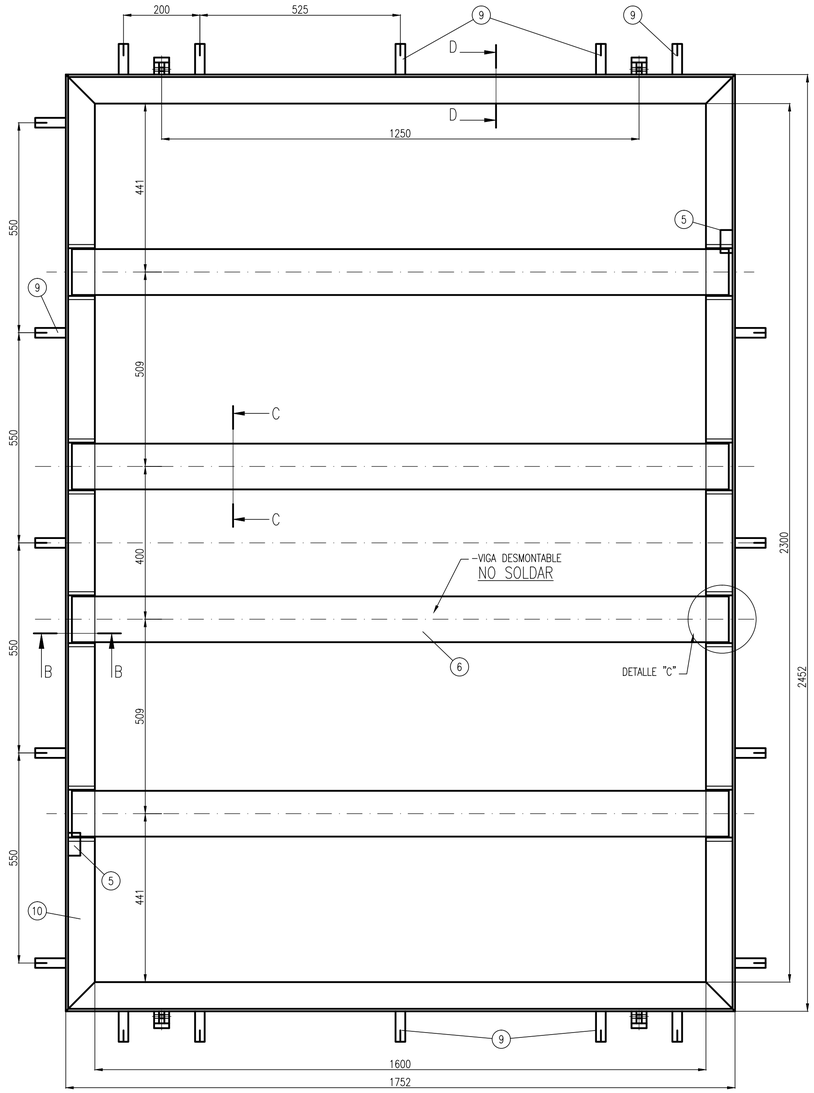

TAPA – MÓDULO A (Cant: 2)

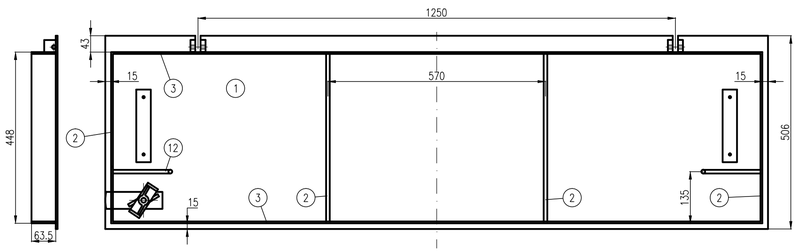


CORTE A–A

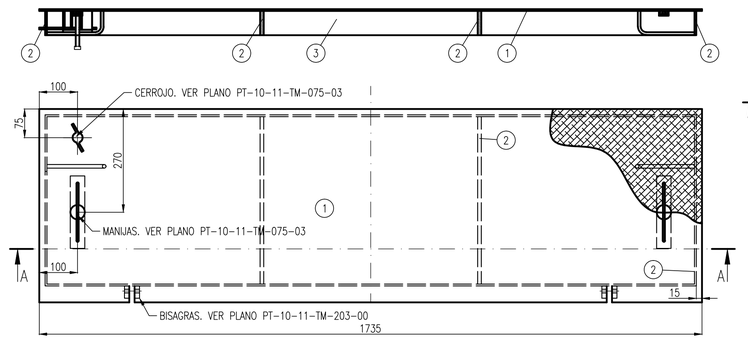


TAPA – MÓDULO B (Cant: 2)


CORTE E–E



PLANTA

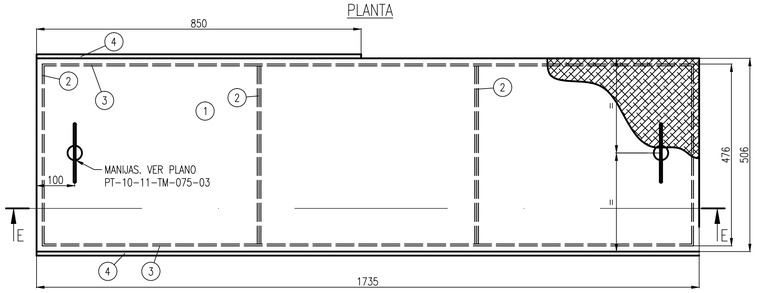


VISTA LATERAL




TAPA – MÓDULO C (Cant: 1)


CORTE J–J

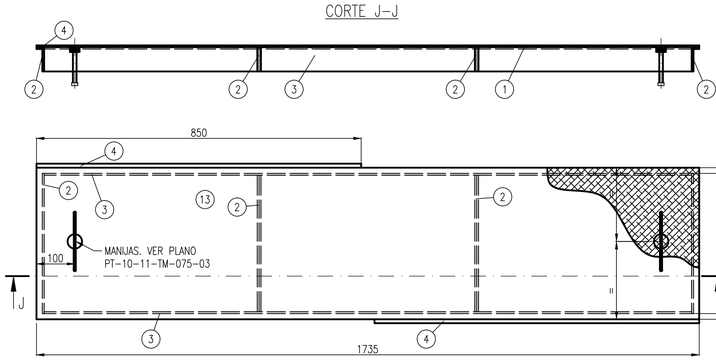


VISTA LATERAL



DETALLE DE ANCLAJES Y CERROJO

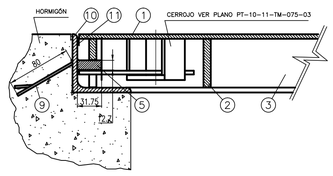


DETALLE C




MONTAJE DE TAPA


CORTE C–C

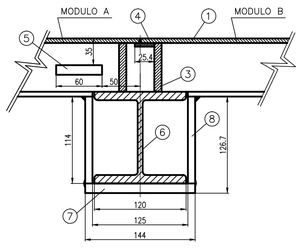

CORTE B–B




CORTE D–D



NOTA:
LOS ANCLAJES SOLDADOS AL ALA HORIZONTAL DEL PERFIL ÁNGULO SÓLO SE COLOCARÁN EN LOS LATERALES DONDE SE UBICAN LAS BISAGRAS.

DETALLE INSTALACIÓN DE MÓDULOS

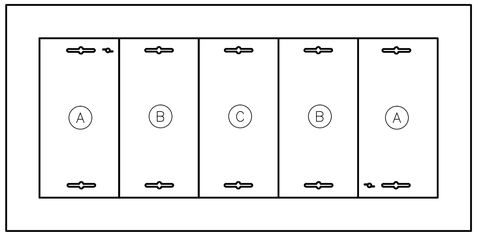

PLANOS DE REFERENCIA:

PT–10–11–TM–075–03 CERROJO Y MANIJA
PT–10–11–TM–203–00 BISAGRA DOBLE EJE PARA CHAPAS MENORES O IGUALES A 6.35 mm
PT–10–11–TM–258–00 PLANO CIVIL – ENCOFRADO Y ARMADURA CÁMARA DE VÁLVULA ø 10" Y 12"
PT–10–11–TM–257–00 PLANO MECÁNICO – CÁMARA DE VÁLVULA ø 10" Y 12"
PT–10–11–TM–236–00 ESCALERA – CÁMARA DE VÁLVULA Ø 2" a 10"

AJUSTAR DIMENSIONES DE LOS PLANOS DE REFERENCIA A LAS DIMENSIONES DE LA CÁMARA.

NOTAS:

Eliminar filos y rebabas 0.5 x 45°.
Tolerancia general ±2mm.
Esquema de pintura según ET107.
Los burletes serán construidos en Caucho sintético compuesto CR (Neoprene) con 2 telas, según norma IRAM 113001BC.
Los burletes serán pegados en todo el perímetro vertical del marco y en los apoyos entre tapas con pegamento Chemlok 220b.
La soldadura deberá evitar el alabeo de los elementos componentes.
La posición de cada módulo deberá respetar lo indicado en el Corte C–C (montaje de Tapa)
la ubicación de las viga IPB/IB y de los módulos en la cámara deberá ser perpendicular al eje de la cañería.
Las cantidades de material especificadas corresponden a la tapa completa. (ambos módulos)
Las dimensiones están expresadas en milímetros.

Pos.	Denominacón	Cant	Mat.
13	Chapa antideslizante 1735 x 397 x esp. 4.76mm (3/16")	1	F–24
12	Perfil redondo ø9.52mm (3/8")	850mm	F–24
11	Burlete rectangular. Sección 15x3mm	8500mm	Neoprene
10	Perfil ángulo (alas iguales) 76.2 x 76.2 x 6.35mm (3" x 3" x 1/4")	8450mm	F–24
9	Planchuela 25.4 x 3.17mm (1" x 1/8")	2400mm	F–24
8	Planchuela 63.5 x 9.52mm (2 1/2" x 3/8")	1900mm	F–24
7	Planchuela 63.5 x 12.7mm (2 1/2" x 1/2")	1200mm	F–24
6	Perfil ala ancha Serie IPB / IB 120	6880mm	F–24
5	Planchuela 31.75 x 12.7mm (1 1/4" x 1/2")	120mm	F–24
4	Planchuela 25.4 x 4.76mm (1" x 3/16")	6950mm	F–24
3	Planchuela 63.5 x 4.76mm (2 1/2" x 3/16")	17000mm	F–24
2	Planchuela 63.5 x 9.52mm (2 1/2" x 3/8")	8870mm	F–24
1	Chapa antideslizante 1735 x 506 x esp. 4.76mm (3/16")	4	F–24

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
A				

MODIFICACIONES

MetroGAS

Gerencia de Ingenieria
Proyectos

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :
TAPA CÁMARA DE VÁLVULA EN VEREDA.
MEDIDA INTERIOR 2300x1600mm

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
GRÁFICA	26–08–20	R.R.R.	M.C.M.	J.N.C.

N° DE PLANO: **PT-10-11-TM-260-00** REV. **A**

Estrictamente Confidencial | Confidencial | Uso Interno | No Confidencial X

PT–10–11–TM–260–00 REV.A TAPA VEREDA 2300X1600.DWG