

INSTALACIÓN TIPO PARA MEDIDORES DE ALTOS CONSUMOS
ALTERNATIVA MEDIDOR A DIAFRAGMA.–
Medidores de conexión lateral con bridas especiales.–

MEDIDOR	MODELO	CALIBRE
CAMSA	40/50	G–25 (40m3/hs)

Presión de medición : 0.02barM.

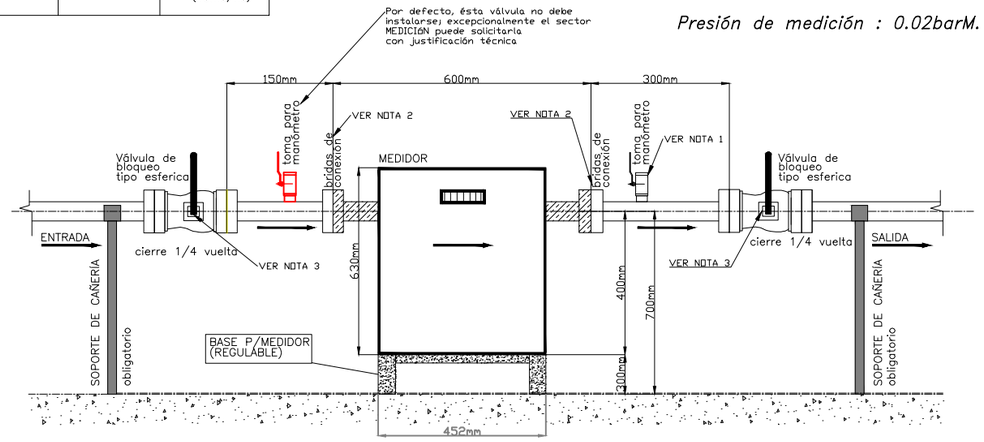


INSTALACIÓN TIPO PARA MEDIDORES DE ALTOS CONSUMOS
ALTERNATIVA MEDIDOR ROTATIVO .–

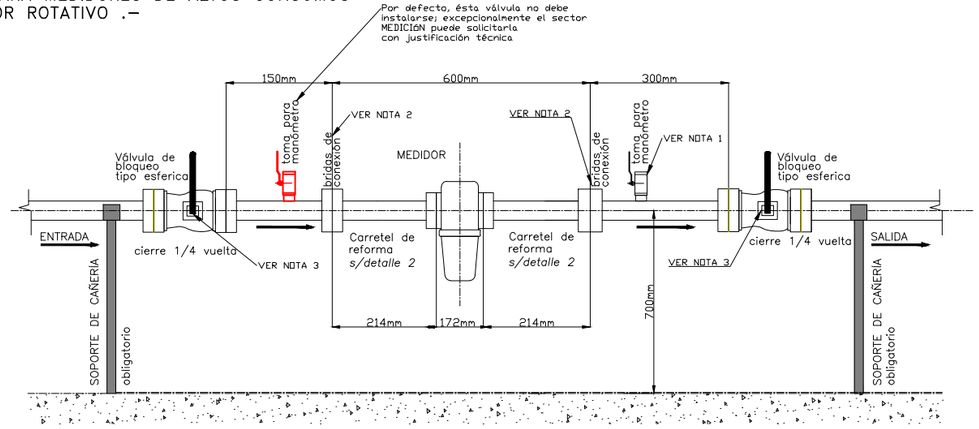

DETALLE 1

DETALLE DE CONEXIÓN/CONTRABRIDAS


esparragos= 4u de 5/8"

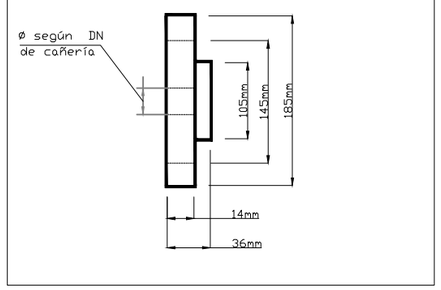

DETALLE 2

CARRETEL PARA REFORMA DE MEDIDOR 40/50 por G–25 BP


Diámetro 2 1/2" a 2" (Cant:2)

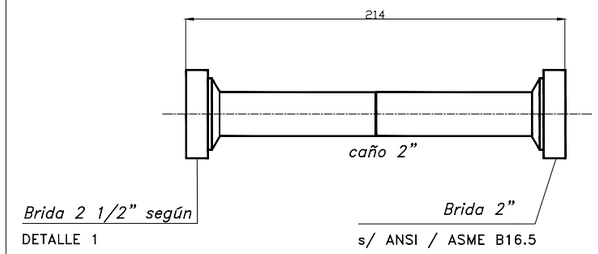

Nota: En caso de necesidad, utilizar reducción concéntrica soldada a tope.–

MEDIDAS PARA GABINETES DE MEDIDORES INDUSTRIALES

MEDIDOR	MODELO	CALIBRE
CAMSA	40/50	G–25 (40m3/hs)

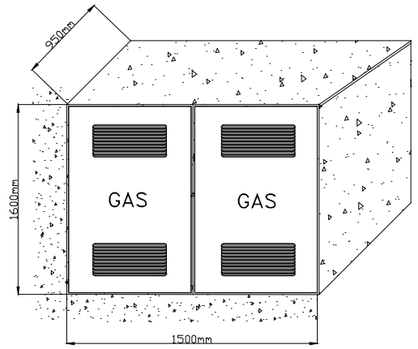

A) Debe ser ignifugo y debe ser ejecutado con placas cementicias, chapas, mampostería o cavidad construida sobre un muro del inmueble

B) Debe tener las dimensiones adecuadas sobre la base del sistema a contener, a fin de garantizar con herramientas comunes, el acceso libre a todo componente sin que requiera remoción previa de otro.

C) Contar con aberturas o conductor de ventilación comunicados con el exterior.–

NOTAS:	
1	Se deberá instalar una toma para manómetro, provista de válvula de bloqueo (esférica diam 1/4" o 1/2").–
2	Bridas de conexión del medidor (norma DIN, material ASTM A–105) Según detalle Las bridas de conexión del medidor contarán con un espárrago apto para precintar y serán instaladas a nivel.–
3	Válvulas de bloqueo tipo esférica, cierre 1/4 de vuelta.–
4	Instalación de medidores con bridas de conexión bajo normas ANSI ver plano M.A.C. N°1
5	Se debe tener en cuenta dejar 300mm anterior y posterior a la medida de tapa del medidor (700)
6	Se debe tener tramos adicionales según el medidor correspondiente para posible colocación de medidor rotativo.–

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
3				
2	Modificación dimensiones de gabinete solic. por Medición	26/03/24	ACP	LJZ
1	Modificación solicitada por Medición	08/03/24	ACP	LJZ
0	Primera emisión	28/11/23	ACP	LJZ

MODIFICACIONES

MetroGAS

Gerencia de Planeamiento Técnico
Planificación Integrada

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :

INSTALACIÓN MEDIDOR 40 / 50 G-25

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
GRÁFICA	28/11/23	A.C.P.	A.C.P.	L.J.Z.

N° DE PLANO: **PT-10-11-TM-300-00**

REV. **2**

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X