
INSTALACIÓN TIPO PARA MEDIDORES DE ALTOS CONSUMOS
Medidores a diafragma de conexión superior


MEDIDOR	MODELO	CALIBRE	Conexión pilares	CAUDAL
CAMSA	25/40	G-16	Tuerca 2 1/2"-Niple 2"	25m3/h

Presión de medición : 0.02barM.

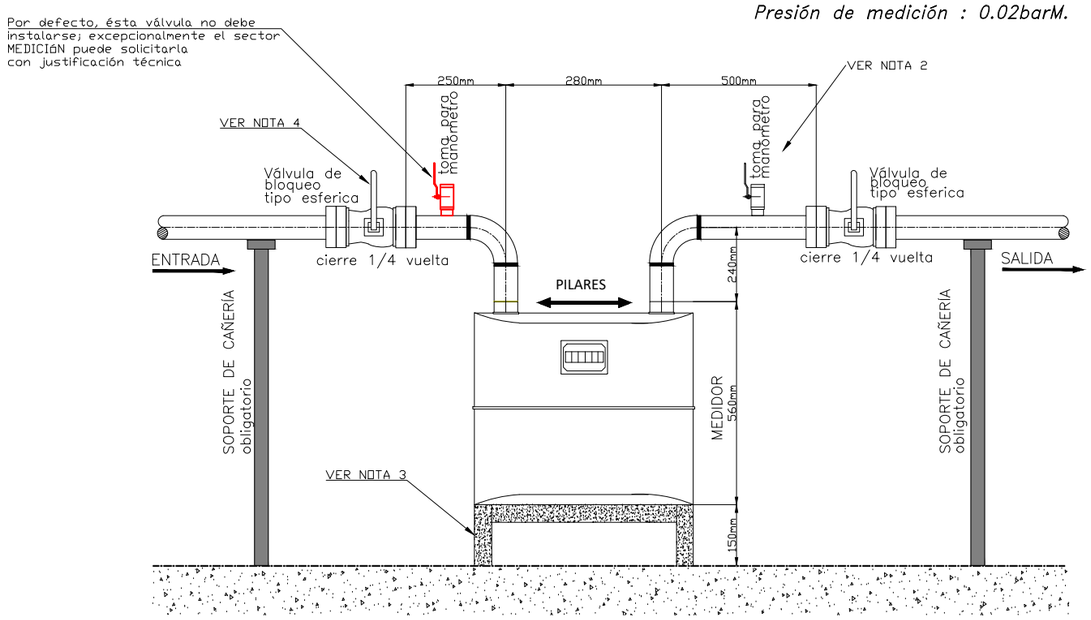

NOTAS:	
1	EL GABINETE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:ALTO 1200mm; Ancho 1500mm Profundidad: 860mm
2	Se deberá instalar una toma para manómetro, provista de válvula de bloqueo (esférica diam 1/2" o 3/4").-
3	BASE PARA MEDIDOR A DIAFRAGMA
4	VÁLVULA DE BLOQUEO TIPO ESFÉRICA, CIERRE 1/4 DE VUELTA
5	LA DISTANCIA LIBRE DEL EJE DE CAÑERÍA HORIZONTAL AL FRENTE Y ATRÁS DEL MEDIDOR NO SERÁ INFERIOR A 300mm

MEDIDAS PARA GABINETES DE MEDIDORES INDUSTRIALES

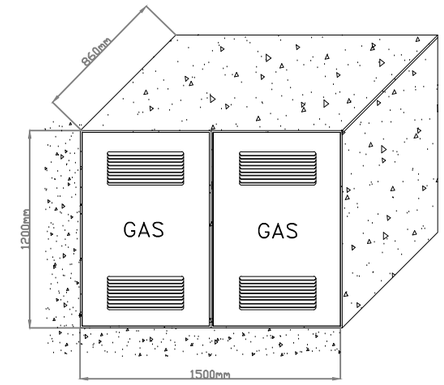

A) Debe ser ignifugo y debe ser ejecutado con placas cementicias, chapas, mampostería o cavidad construida sobre un muro del inmueble

B) Debe tener las dimensiones adecuadas sobre la base del sistema a contener, a fin de garantizar con herramientas comunes, el acceso libre a todo componente sin que requiera remoción previa de otro.

C) Contar con aberturas o conductor de ventilación comunicados con el exterior.-

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
3				
2	Modificación dimesión de gabinete solic. por Medición	26/03/24	ACP	LJZ
1	Modificación solicitada por Medición	08/03/24	ACP	LJZ
0	Primera emisión	28/11/23	ACP	LJZ

MODIFICACIONES

MetroGAS

Gerencia de Planeamiento Técnico
Planificación Integrada

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :

INSTALACIÓN MEDIDOR 25 / 40 G-16

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO	N° DE PLANO:	REV.
GRÁFICA	28/11/23	A.C.P.	A.C.P.	L.J.Z.	**PT-10-11-TM-302-00**	**2**

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X