

INSTALACION TIPO DE BY-PASS PARA MEDIDOR INDUSTRIAL

ALTERNATIVA 1

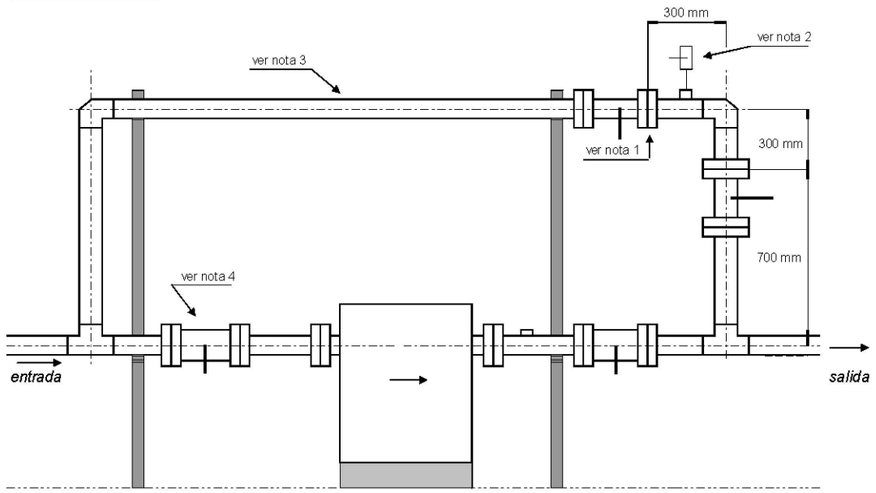

ALTERNATIVA 2

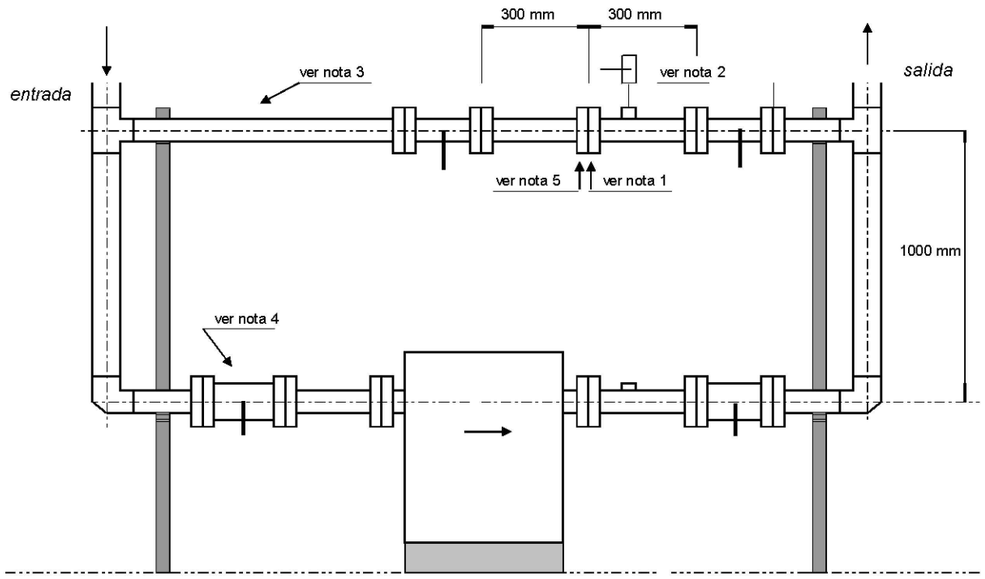

NOTAS

1. Ubicación placa ciega con zuncho para precintar.
2. Válvula esférica diám. 12,7 mm. con orificio para precintar.
3. El by-pass se calculará como una cañería de distribución.
4. Válvula de bloqueo tipo esférica, cierre 1/4 de vuelta.
5. Bridas portaplaca ciega con bulones expansores

1				
0	Primera emisión	20/11/24	ACP	LJZ
NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO

MODIFICACIONES

MetroGAS

Gerencia de Ingeniería y Obras
Jefatura de Ingeniería

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :

BY-PASS MEDIDORES

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO	N° DE PLANO:	REV.
GRÁFICA	20/11/24	A.C.P.	A.C.P.	L.J.Z.	PT-10-11-TM-305-00	0

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X