
INSTALACION TIPO PARA MEDIDORES A TURBINA DE DIÁMETRO 3"–4" Y 6" SERIE ANSI 150

VISTA EN ELEVACION

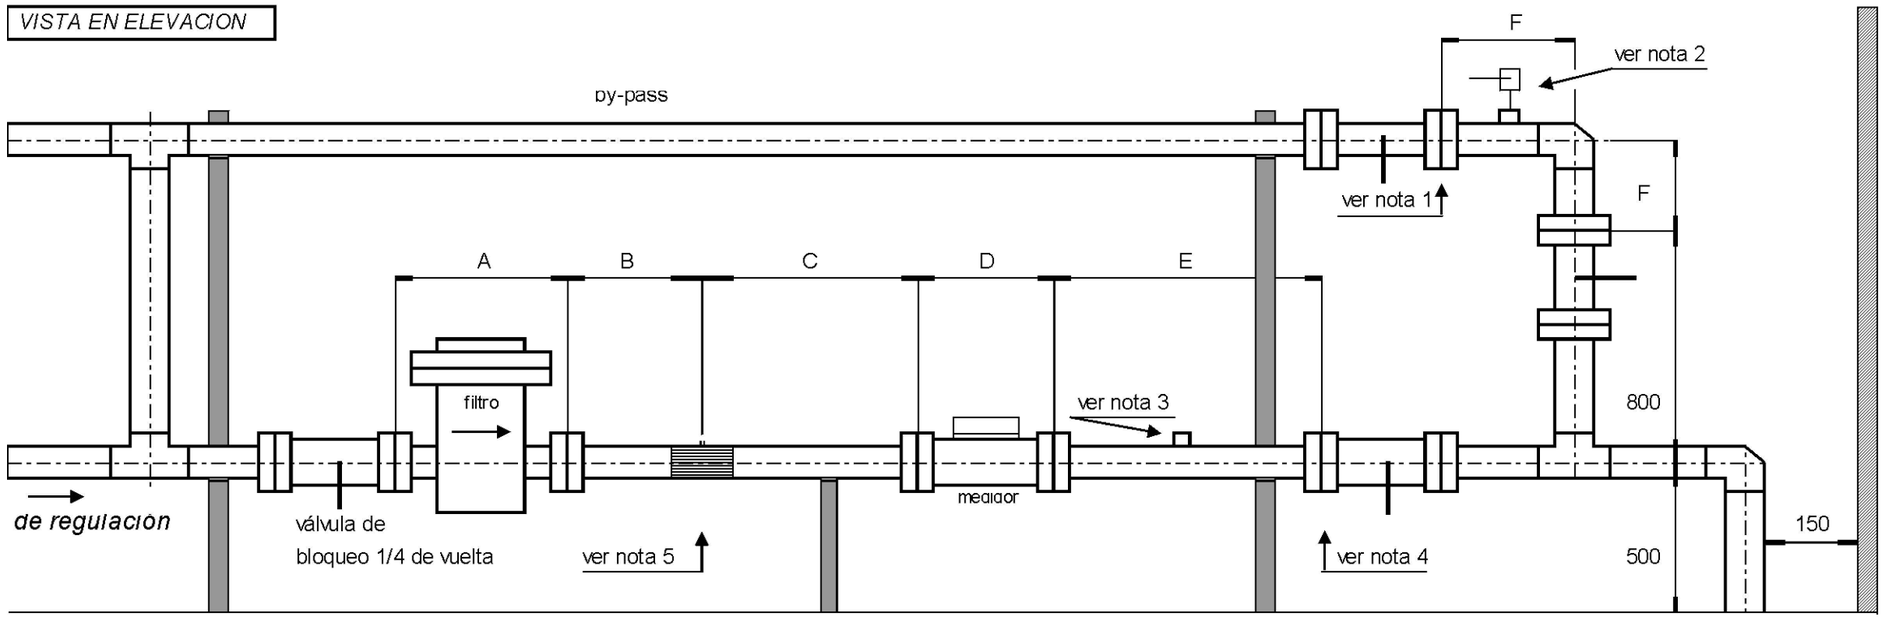

IMPORTANTE : El resto de la instalación (recinto, materiales, válvulas de bloqueo, de seguridad, manómetros, etc.) deberá responder al Reglamento de Instalaciones Industriales.

MEDIDOR		DIMENSIONES EN MM.						DISTANCIA EJE A LA PARED	
MODELO	DIAMETRO	A	B	C	D	E	F	ANTERIOR	POSTERIOR
G-160	3"	363	300	500	240	500	300	900	300
G-250	4"	453	350	650	300	600	300	1000	400
4-GT	4"	453	350	650	356	600	300	1000	400
T-18	4"	453	350	650	355	600	300	1000	400
G-400	6"	553	500	1000	450	900	400	1000	500
G-650	6"	553	500	1000	335	900	400	1000	500
6-GT	6"	553	500	1000	410	900	400	1000	500
T-30	6"	553	500	1000	406	900	400	1000	500

1 Ubicación placa ciega con zuncho para precintar.

2 Válvula esférica diám. 12,7 mm. con orificio para precintar.

3 Cupla diám. 1" rosca NPT.

4 Ubicación placa limitadora de caudal (para presión de medición > 1 barM.)

5 Enderezador de vena de 19 tubos concéntricos.

6 Las bridas del medidor, filtro y placa ciega contarán con un espárrago apto para precintar

7 En el cuerpo del medidor se instalará un manómetro según plano tipo.

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
0	Primera emisión	20/11/24	ACP	LJZ

MODIFICACIONES

MetroGAS

Gerencia de Ingeniería y Obras
Jefatura de Ingeniería

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :

INSTALACION TIPO PARA MEDIDORES A TURBINA DIAMETRO 3"-4" Y 6" S150

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO	N° DE PLANO:	REV.
GRÁFICA	20/11/24	A.C.P.	A.C.P.	L.J.Z.	PT-10-11-TM-306-00	0

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X