
INSTALACION TIPO PARA MEDIDORES A PISTON ROTATIVO 6" y 8"

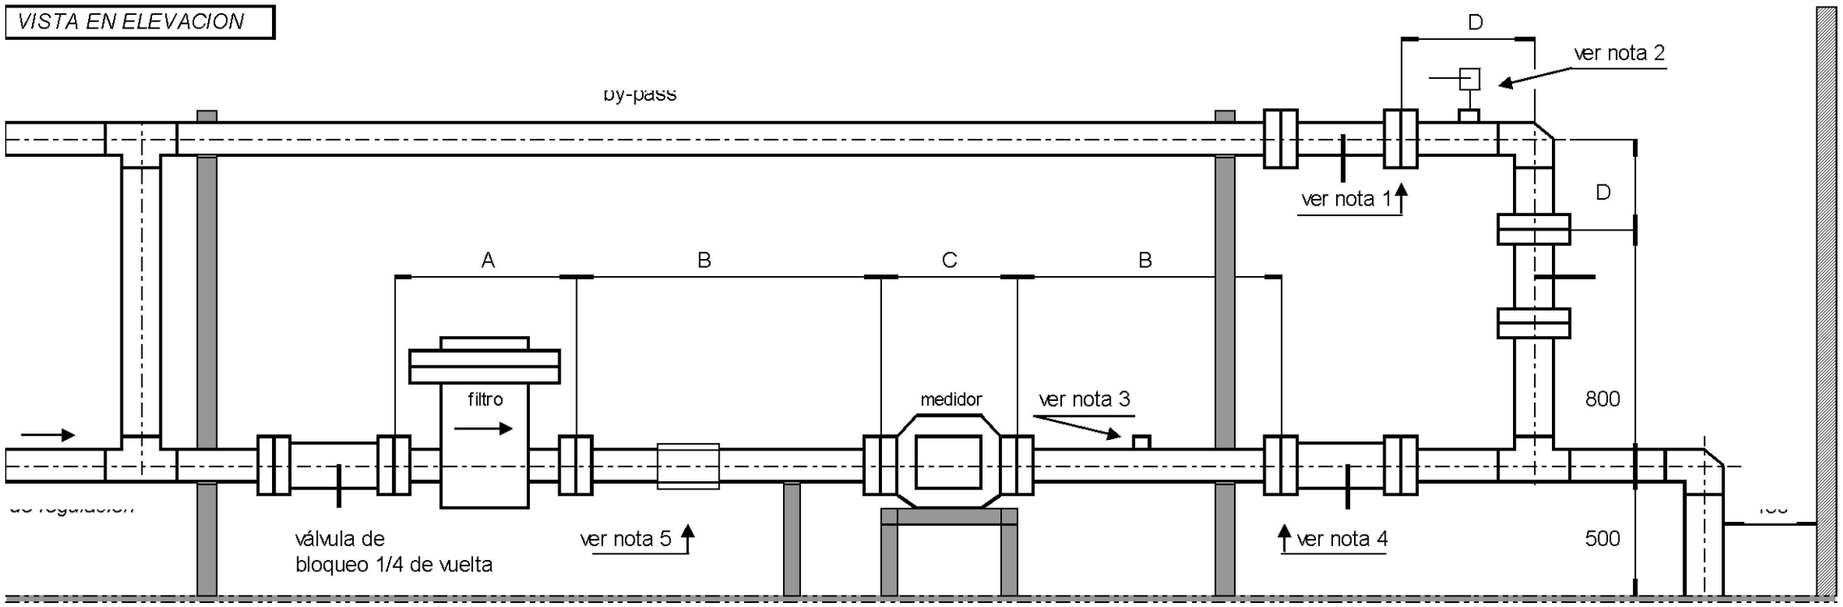

IMPORTANTE : El resto de la instalación (recinto, materiales, válvulas de bloqueo, de seguridad, manómetros, etc.) deberá responder al Reglamento de Instalaciones Ind.

MEDIDOR			DIMENSIONES EN MM.				DISTANCIA EJE A LA PARED	
MODELO	DIAMETRO	SERIE	**A**	**B**	**C**	**D**	ANTERIOR	POSTERIOR
G-400	6"	150	553	800	406	400	1000	800
G-650	6"	150	553	800	457	400	1000	800
G-1000	8"	150	653	900	533	500	1000	900

NOTAS

1 Ubicación placa ciega con zuncho para precintar.

2 Válvula esférica diám. 12,7 mm. con orificio para precintar.

3 Cupla diám. 1" rosca NPT.

4 Ubicación placa limitadora de caudal (para presión de medición > 1 barM.)

5 Cupla elástica tipo Dresser.

6 Las bridas del medidor, filtro y placa ciega contarán con un espárrago apto para precintar

7 En el cuerpo del medidor se instalará un manómetro según plano tipo.

0	Primera emisión	20/11/24	ACP	LJZ
NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
MODIFICACIONES				

MetroGAS

Gerencia de Ingeniería y Obras
Jefatura de Ingeniería

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :

INSTALACION TIPO PARA MEDIDORES ROTATIVOS 6" y 8"

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO	N° DE PLANO:	REV.
GRÁFICA	20/11/24	A.C.P.	A.C.P.	L.J.Z.	PT-10-11-TM-309-00	0

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X