
INSTALACION TIPO PARA MEDIDORES ROTATIVOS DE ALTOS CONSUMOS
Medidores rotativos sin kit de adaptación

Presión de medición 0,02 barM

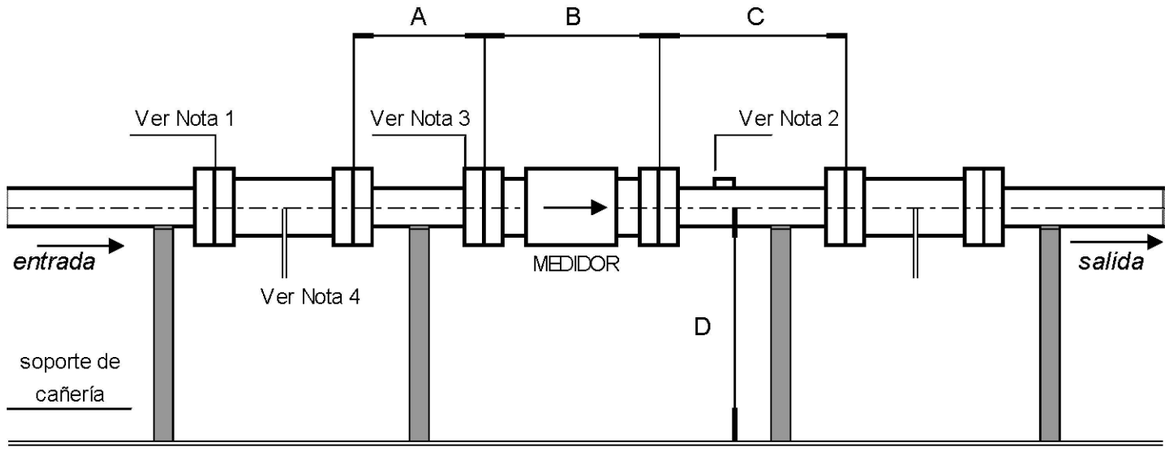

CUADRO DE DIMENSIONES (en mm.)

MODELO	DIAM.	A	B	C	D	BULONES
G-25	2"	200	171	300	700	8 de 5/8" x 40
G-40	2"	200	171	300	700	8 de 5/8" x 40
G-65	2"	200	171	300	700	8 de 5/8" x 40
G-100	3"	250	171	400	700	8 de 5/8" x 45
G-160	3"	250	241	400	700	8 de 5/8" x 45
G-250	4"	250	241	500	700	16 de 5/8" x 50

NOTAS

1 Válvula de entrada, ubicación de la junta dieléctrica (solo en servicios de acero).

2 Se deberá instalar una toma para manómetro, provista de válvula de bloqueo (aguja o esférica, diámetro 1/4" o 1/2")

3 Ubicación de junta con mallla filtrante **80 MESH = 180 μ**

4 Válvula de bloqueo tipo esférica, cierre 1/4 de vuelta.

5 Las bridas serán Serie Ansi 150.

6 Para el acople del medidor se deberán proveer bulones (ver cuadro de dimensiones).

7 Las bridas del medidor contarán con un bulón apto para precintar

8 La altura del eje de cañería horizontal al techo del gabinete no será inferior a 500 mm.

0	Primera emisión	20/11/24	ACP	LJZ
NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
MODIFICACIONES				

MetroGAS

Gerencia de Ingeniería y Obras
Jefatura de Ingeniería

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :
INSTALACION TIPO PARA MEDIDORES ROTATIVOS SIN KIT DE ADAPTACIÓN

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO	N° DE PLANO:	REV.
GRÁFICA	20/11/24	A.C.P.	A.C.P.	L.J.Z.	PT-10-11-TM-310-00	0

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X